
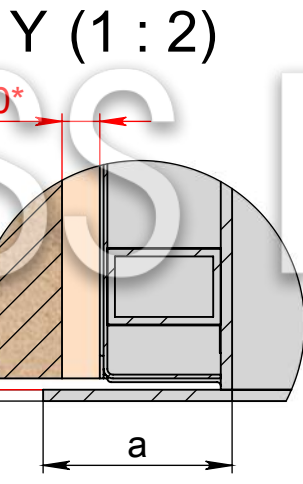
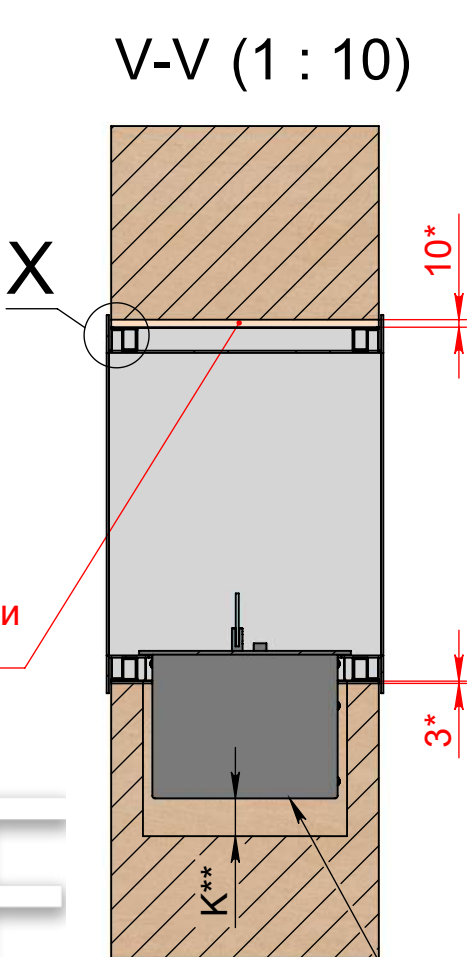
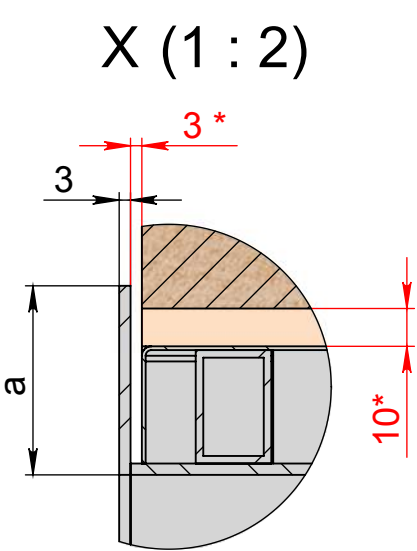


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GLOSS FIRE


МОНТАЖ ОЧАГА ВНАХЛЁСТ - АРТ.002 R (С РАМКОЙ)

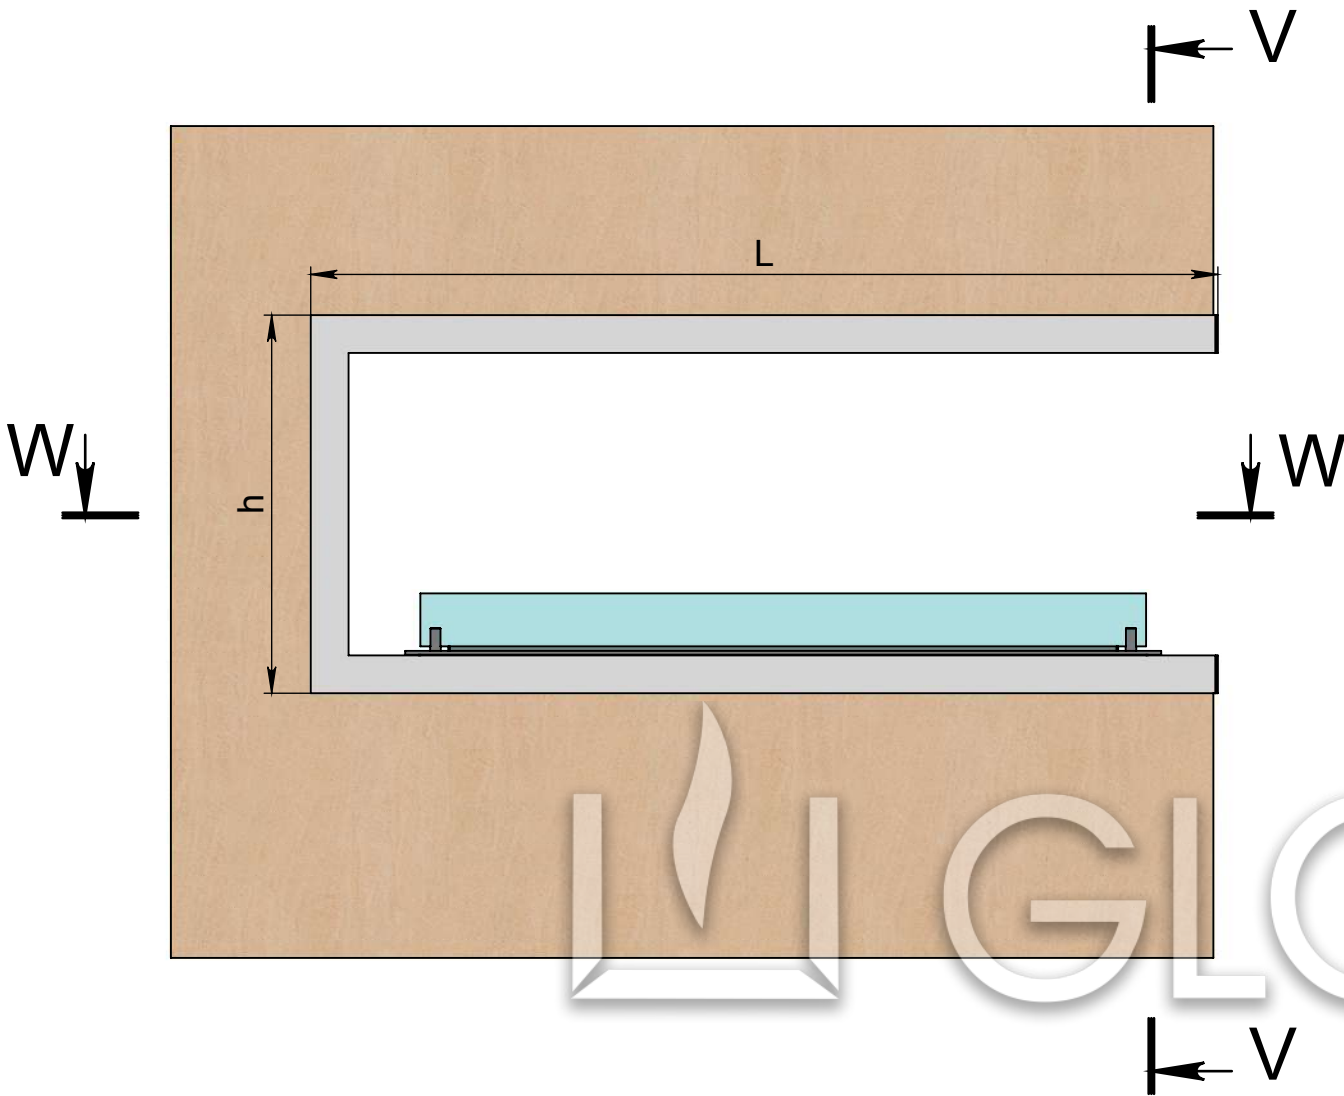

Зазоры между камином и стеной обязательны

*** Механический или автоматический биокамин

W-W (1 : 10)

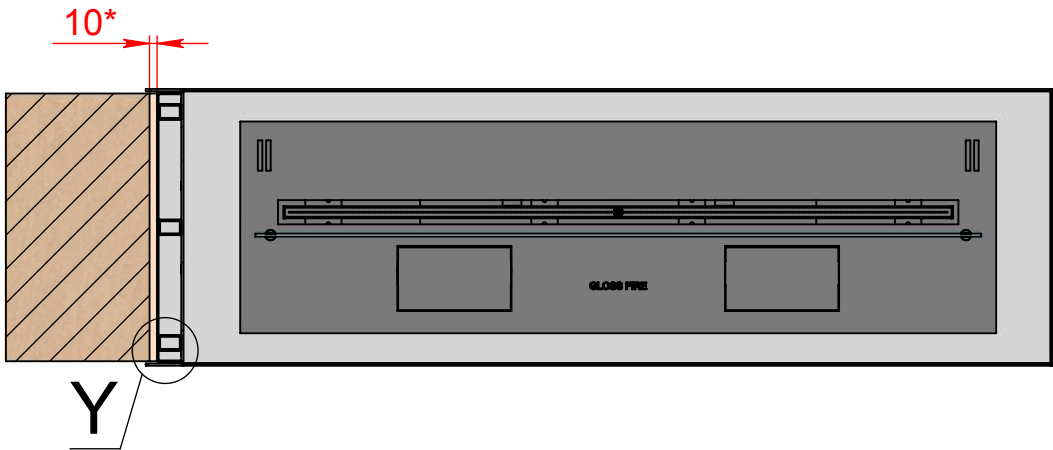


L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
* зазор между камином и стеной - обязателен.
К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm2, 230 V, 50 Hz, PE⚡
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.002 R (с рамкой)	Лист
						1



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GLOSS FIRE


МОНТАЖ ОЧАГА ЗАПОДЛИЦО - АРТ.002 R (С РАМКОЙ)

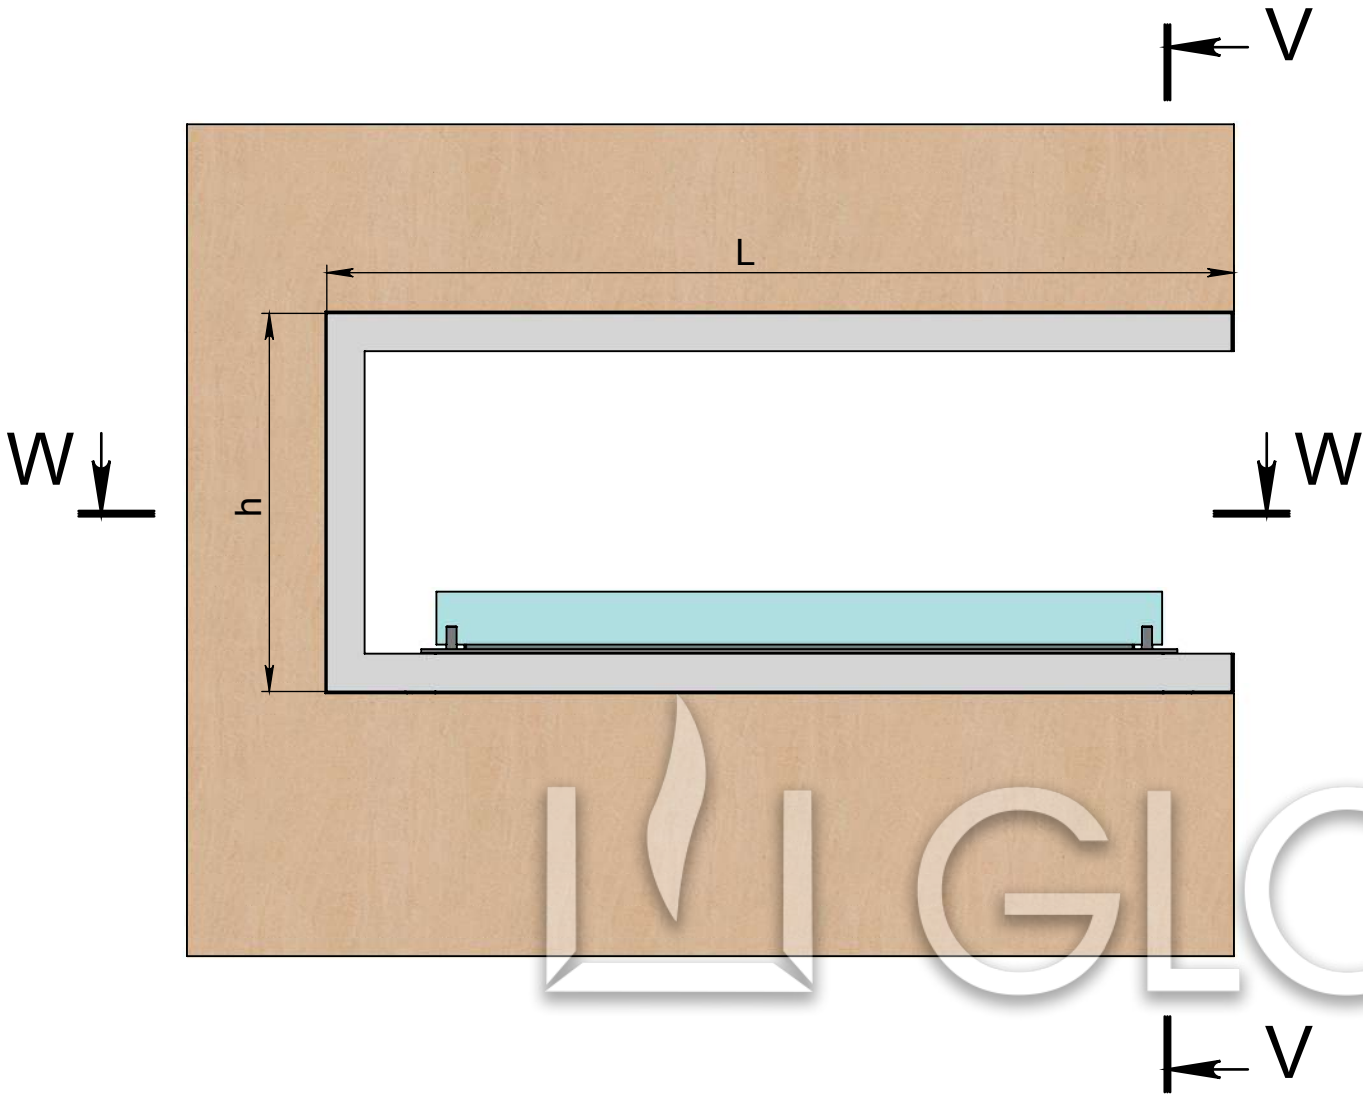

W-W (1 : 10)

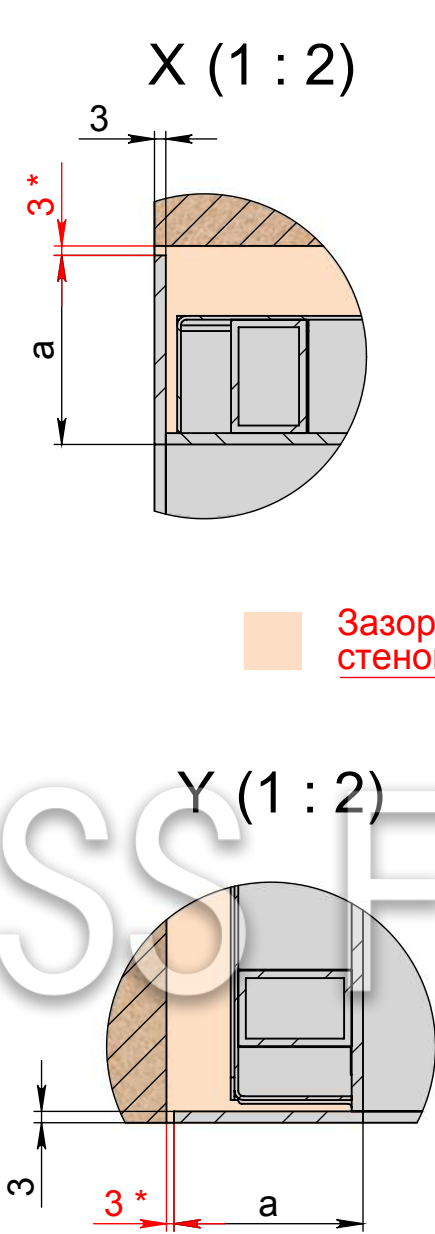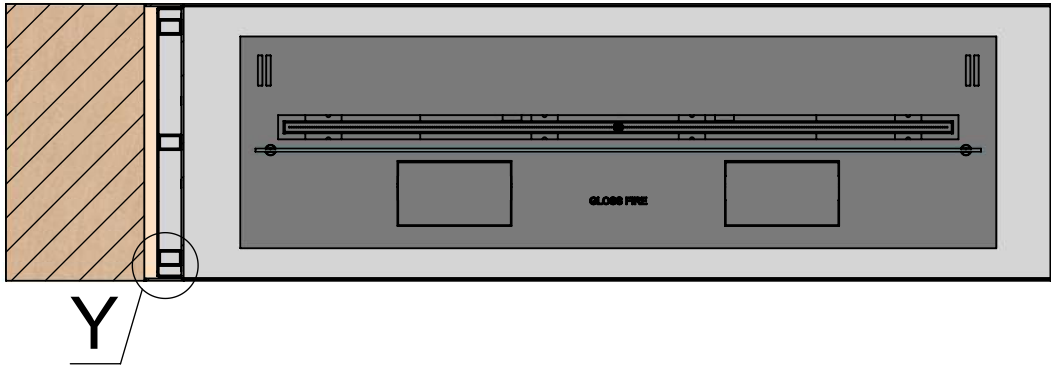

V-V (1 : 10)

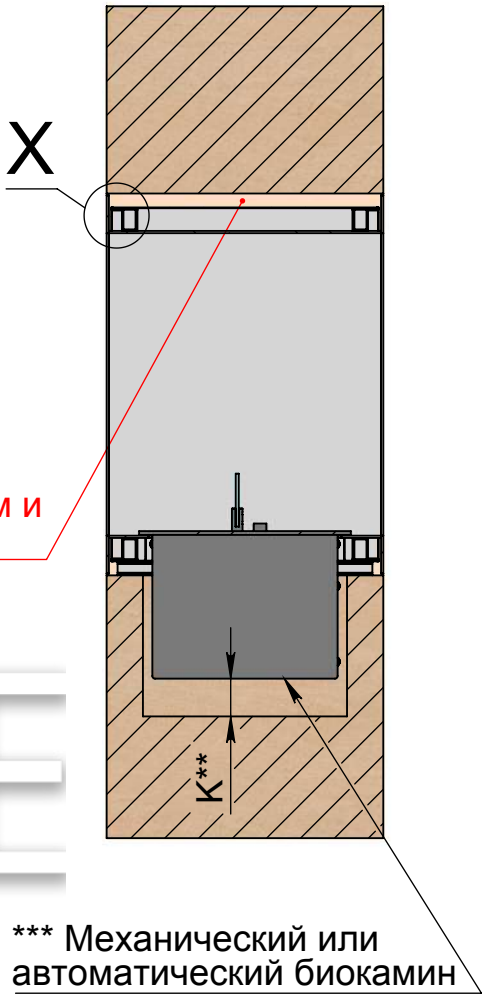

Зазоры между камином и стеной обязательны


L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
* зазор между камином и стеной - обязателен.
К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.002 R (с рамкой)	Лист
						2


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GLOSS FIRE


МОНТАЖ ОЧАГА С УГЛУБЛЕНИЕМ - АРТ.002 R (С РАМКОЙ)

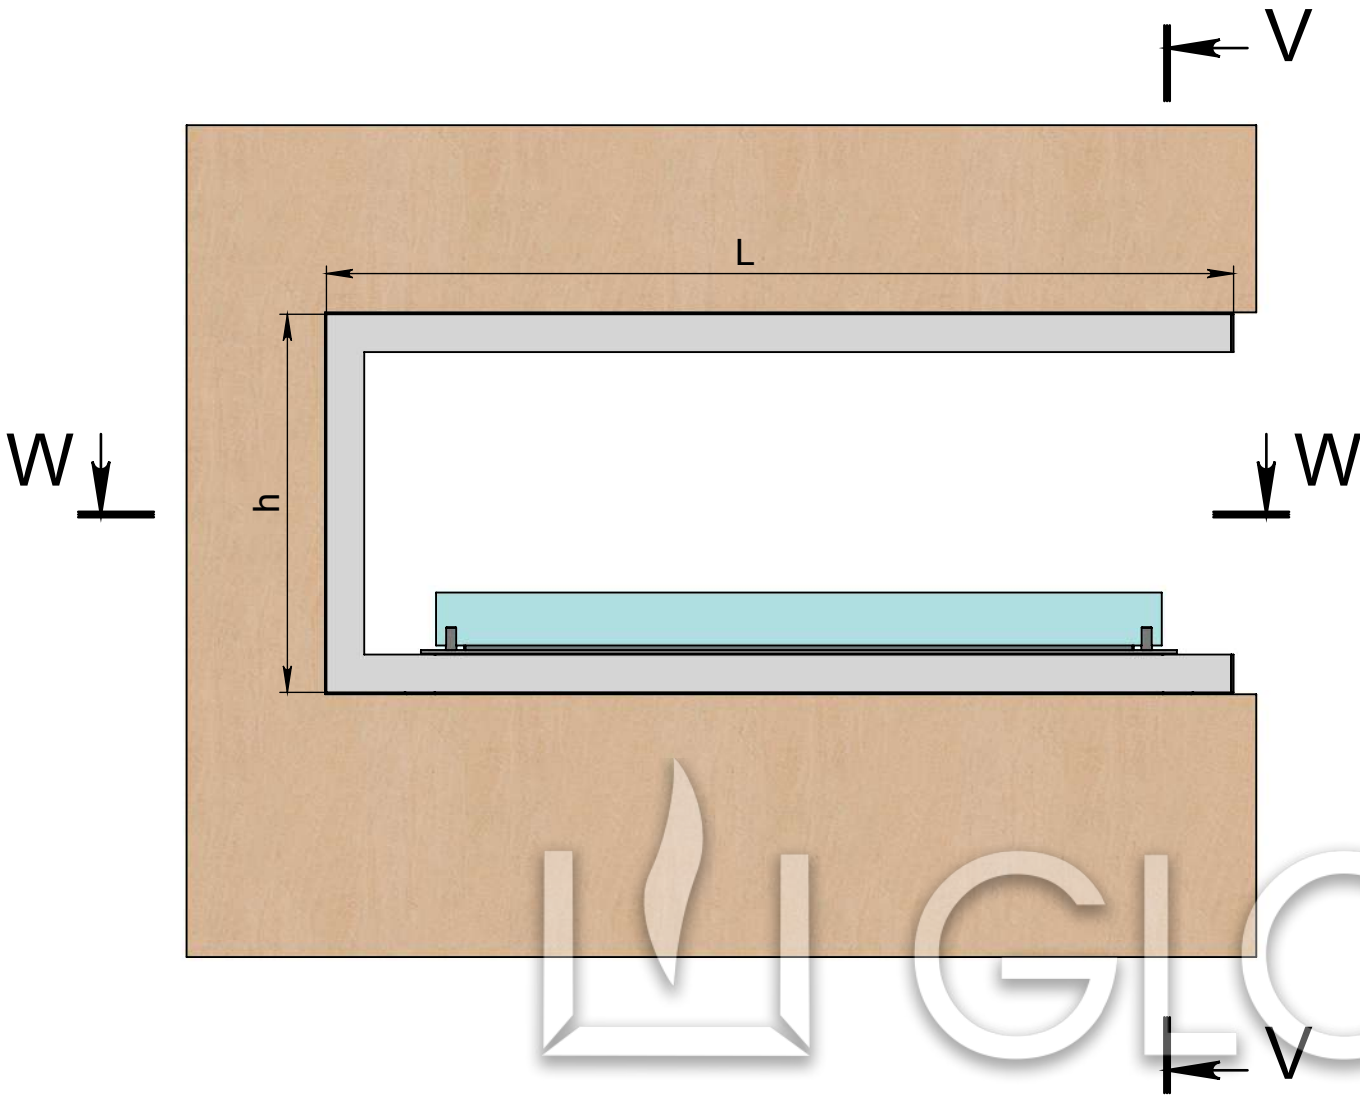

X (1 : 2)

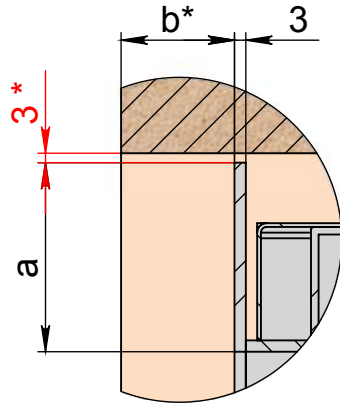


V-V (1 : 10)

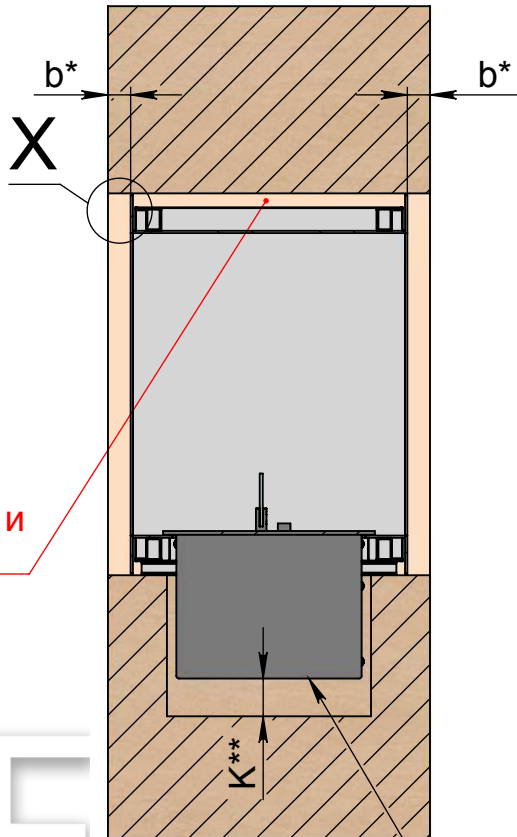


Зазоры между камином и стеной обязательны

Y (1 : 2)

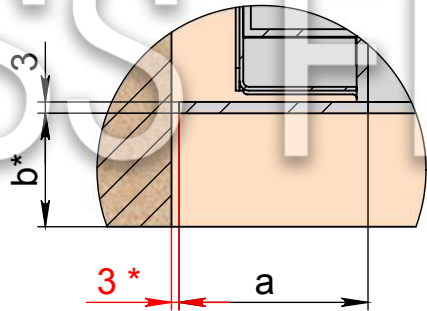

*** Механический или автоматический биокамин

W-W (1 : 10)


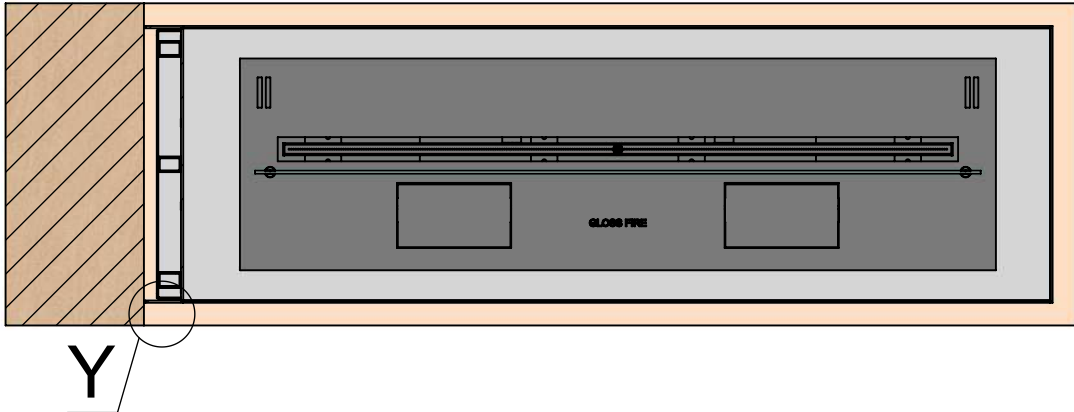


L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
b* - желаемое углубление очага
* зазор между камином и стеной - обязателен.
K** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.002 R (с рамкой)	Лист
						3

GLOSS FIRE


МОНТАЖ ОЧАГА С НАХЁЛСТОМ ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА - АРТ.002 R (С РАМКОЙ)

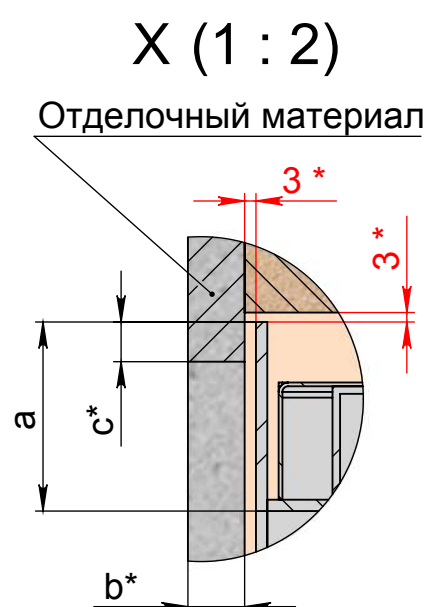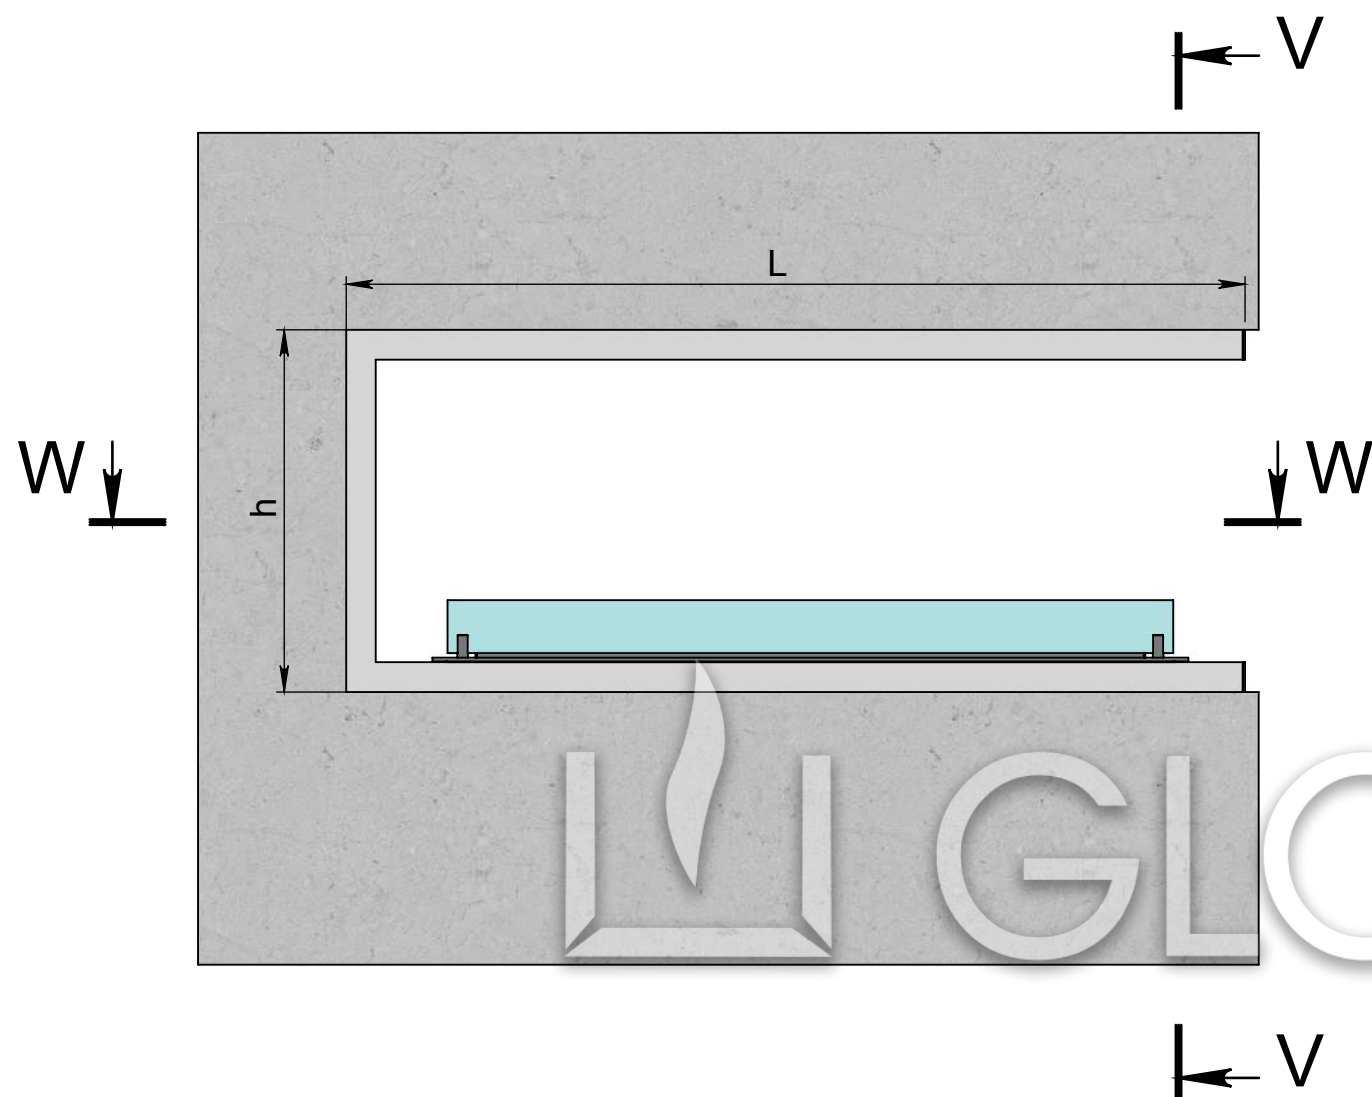

V-V (1 : 10)

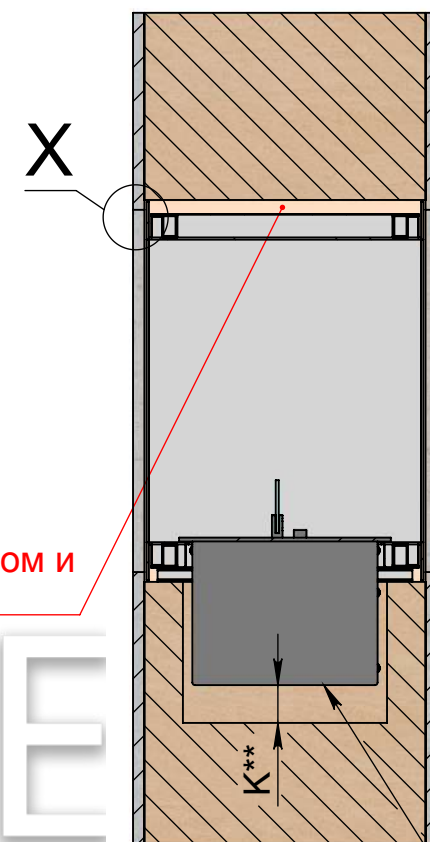


Y (1 : 2)

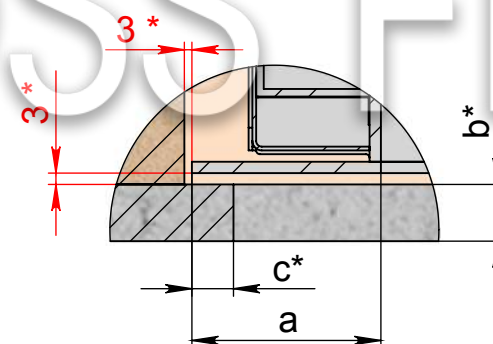

Зазоры между камином и стеной обязательны

*** Механический или автоматический биокамин

W-W (1 : 10)

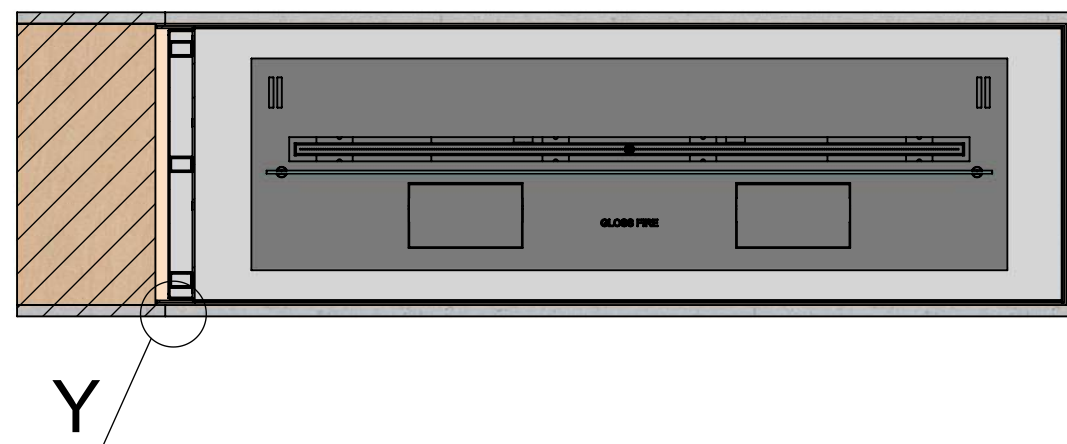

L - длина очага

h - высота очага

a - ширина рамки

b* - желаемая толщина отделочного материала

c* - желаемый нахлест отделочного материала

* зазор между камином и стеной - обязателен.

K** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.

*** Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE

Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арт.002 R (с рамкой)

Лист

4