




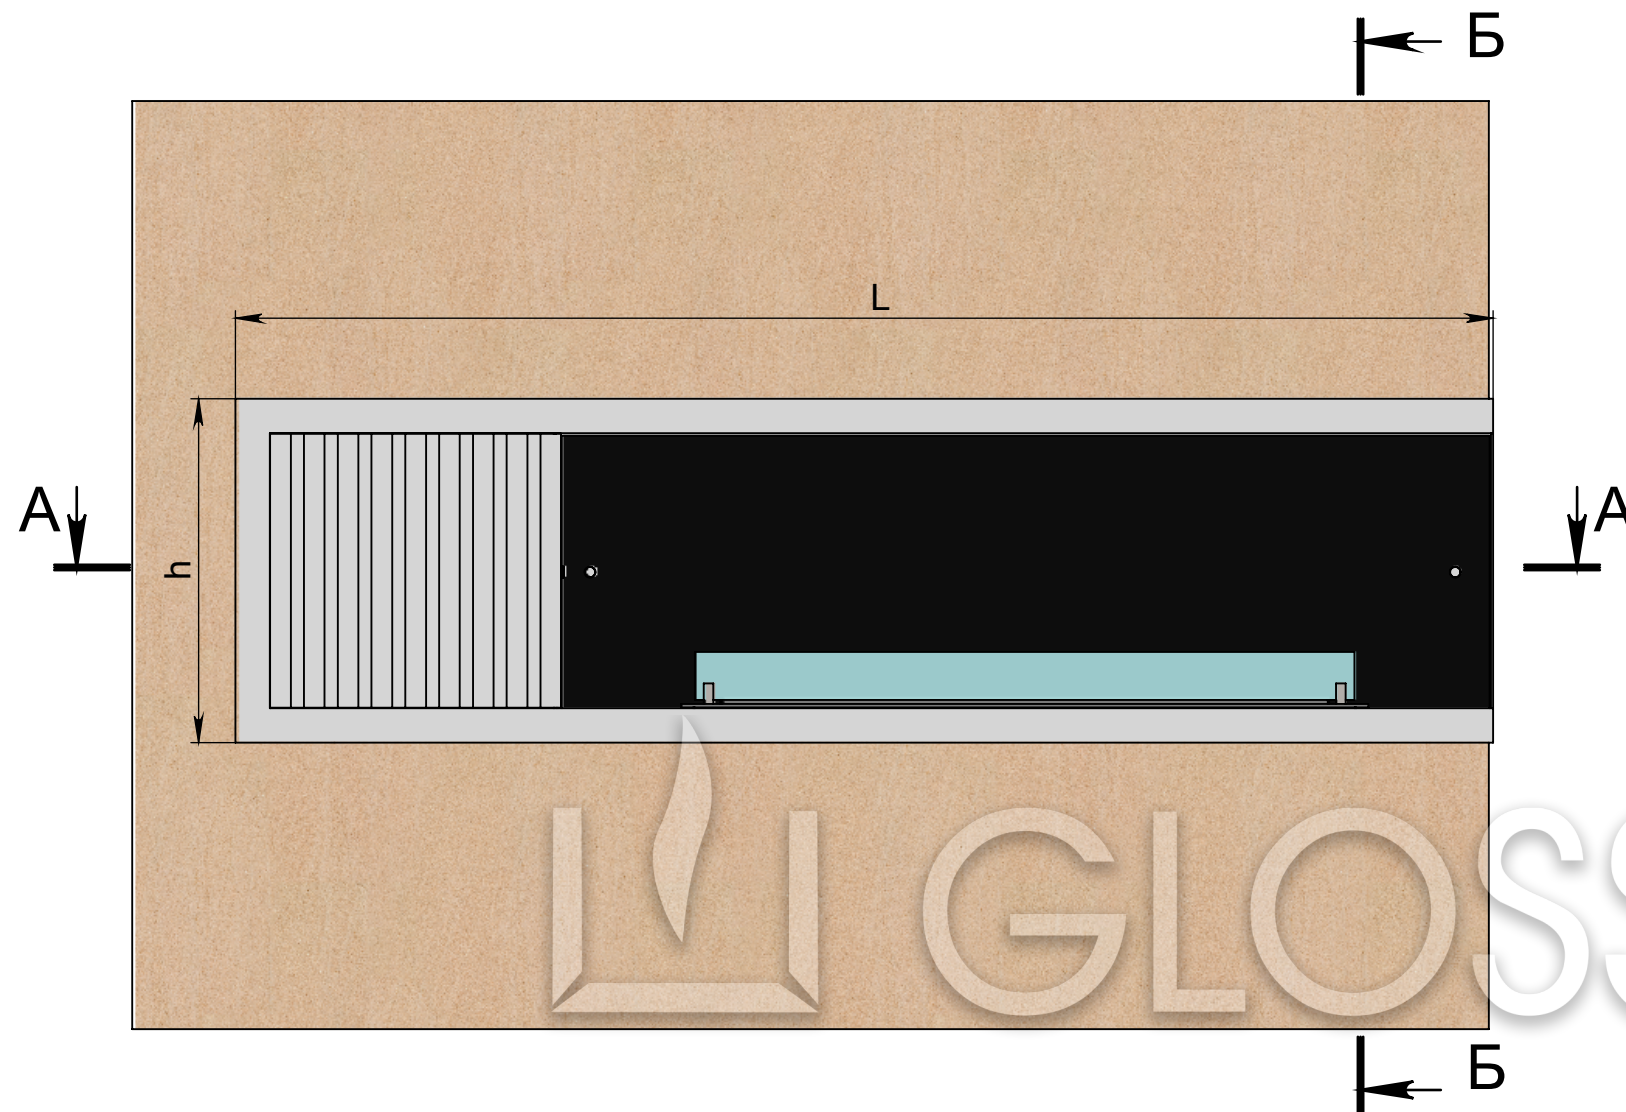

A-A

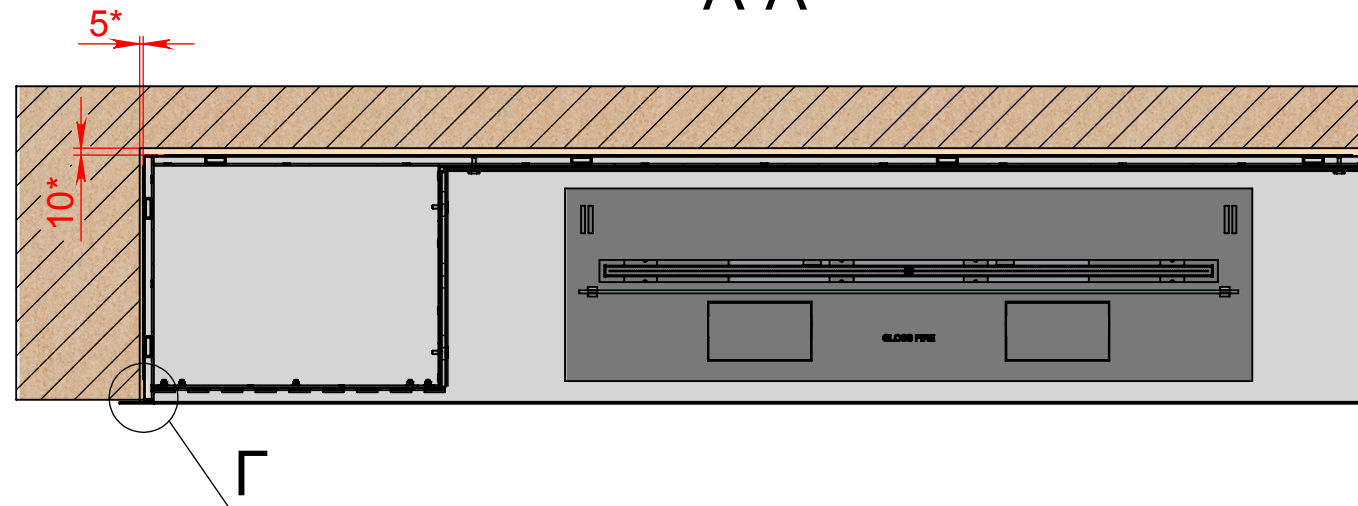


B (1 : 2)

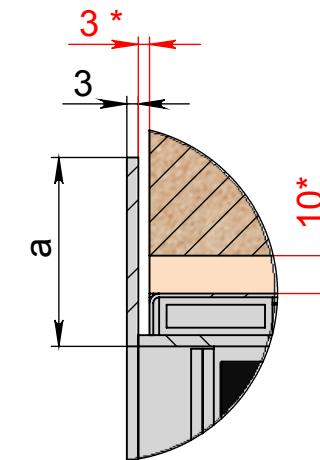


Зазоры между камином и стеной обязательны

Г (1 : 2)

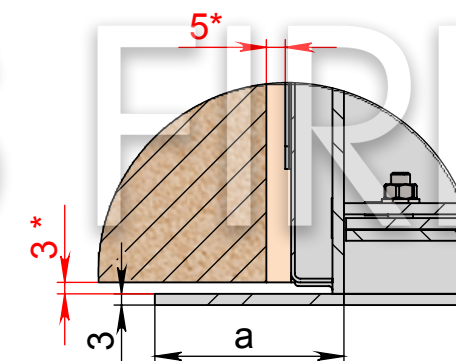

Б-Б

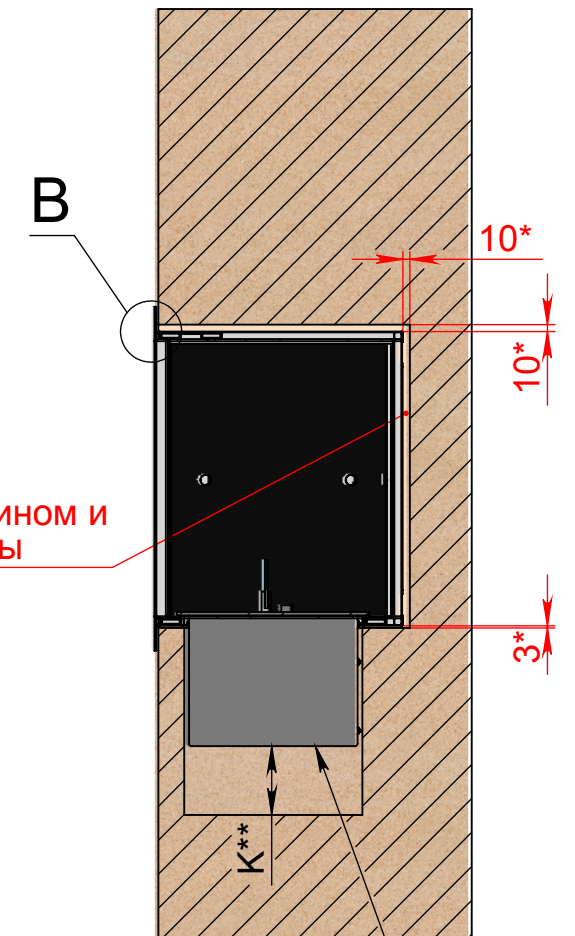

*** Механический или автоматический биокамин

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки

* зазор между камином и стеной - обязателен.

К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.


***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арт.017 R (с рамкой) (левый)

Лист
1

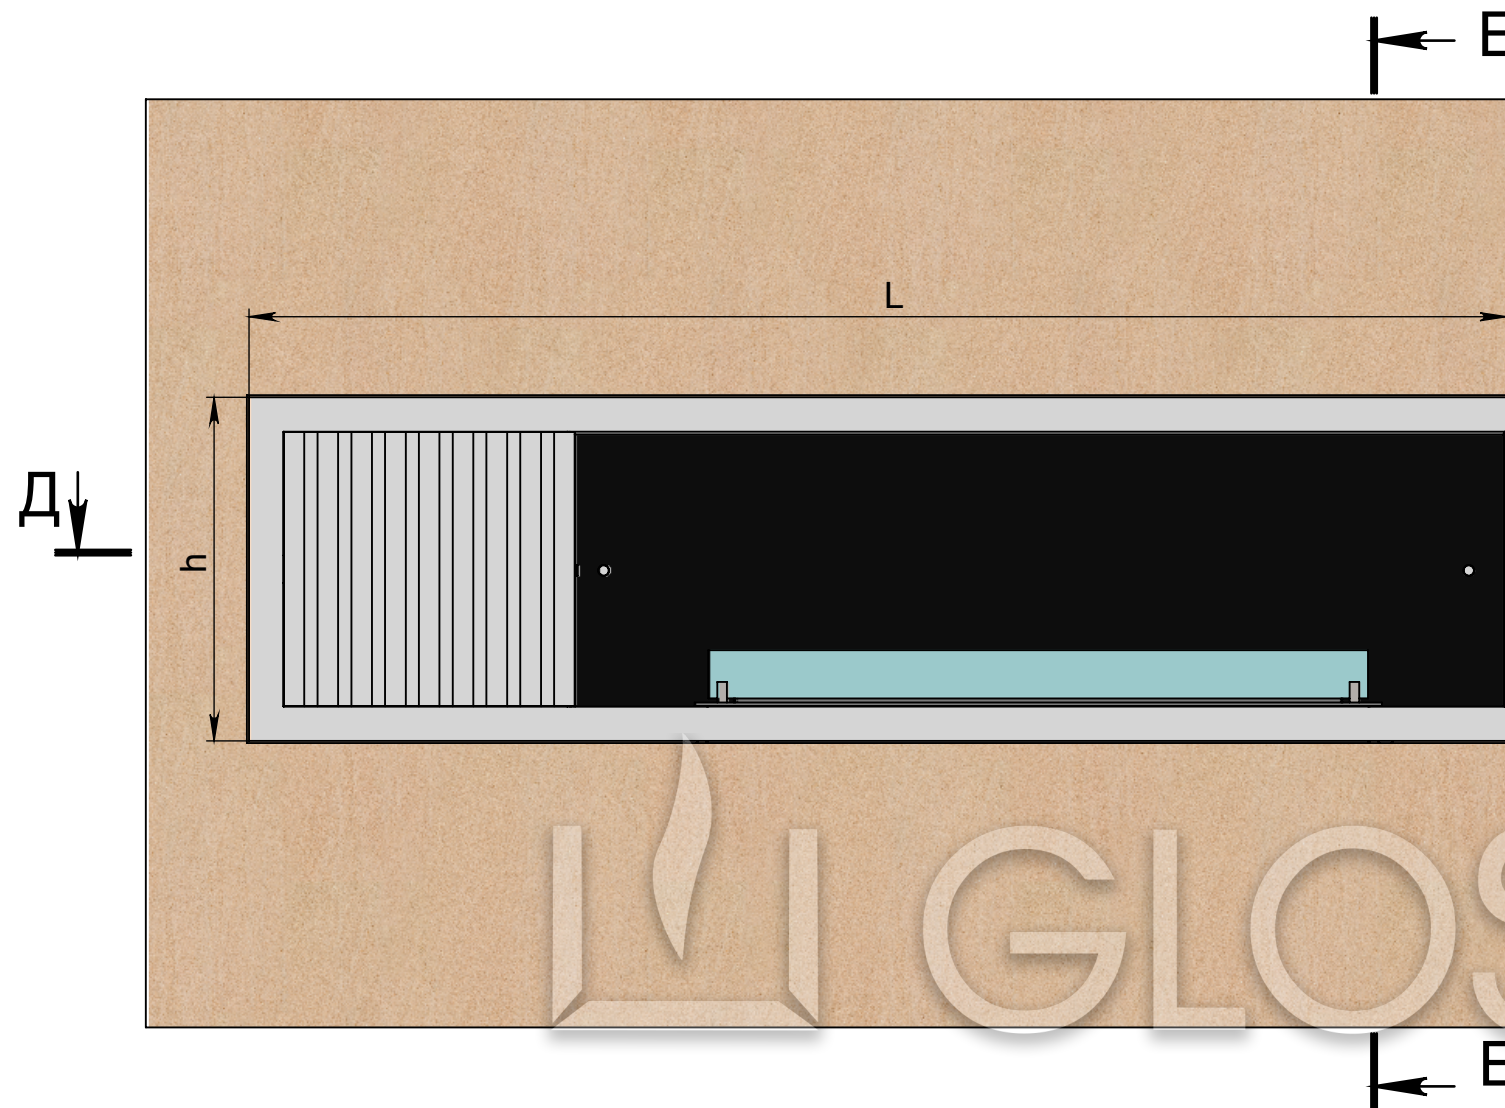


Д-Д

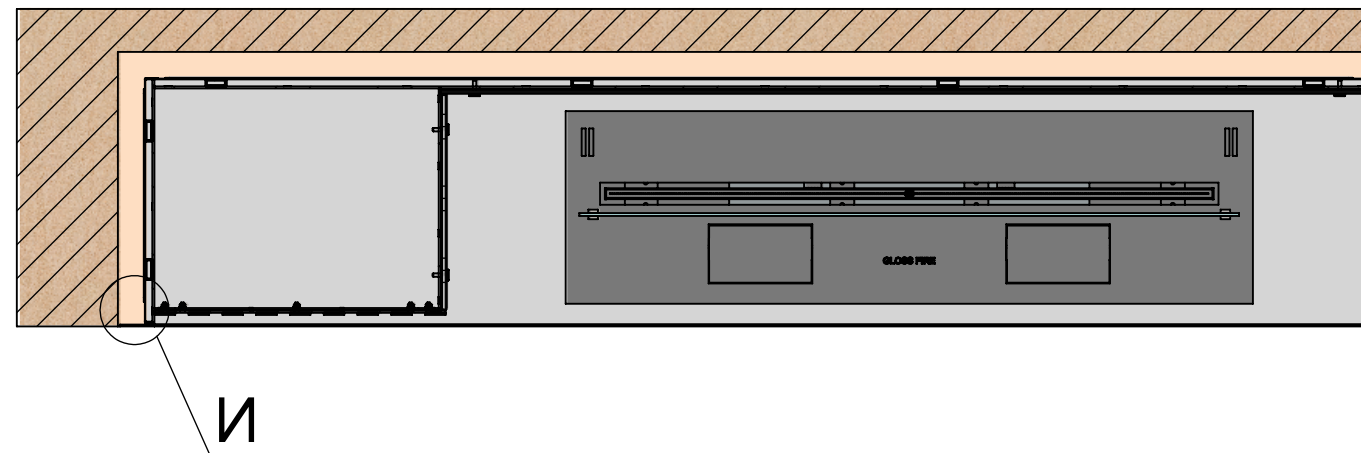


И

Ж (1 : 2)

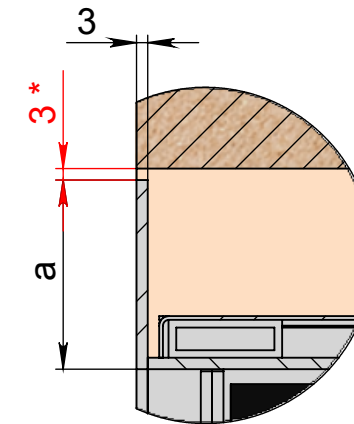


Зазоры между камином и стеной обязательны

И (1 : 2)

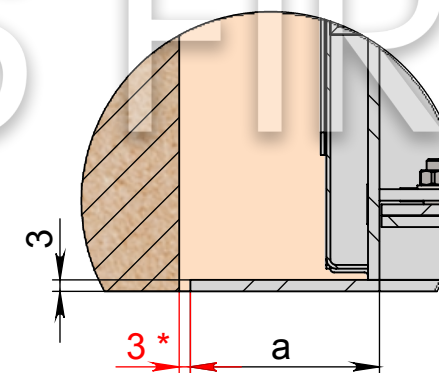

Е-Е

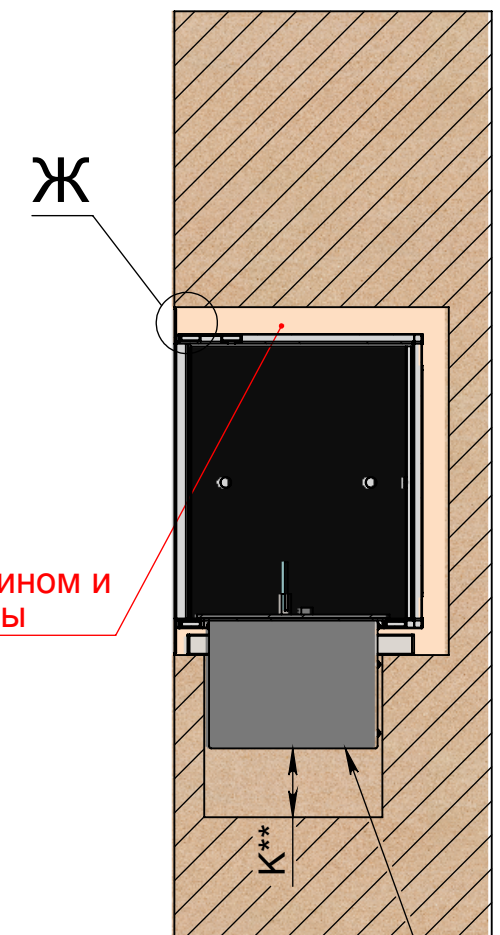

*** Механический или автоматический биокамин

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки

* зазор между камином и стеной - обязателен.

К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.





*** Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арт.017 R (с рамкой) (левый)


Лист
2

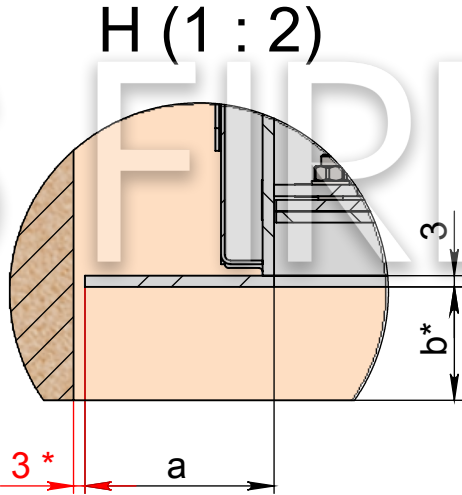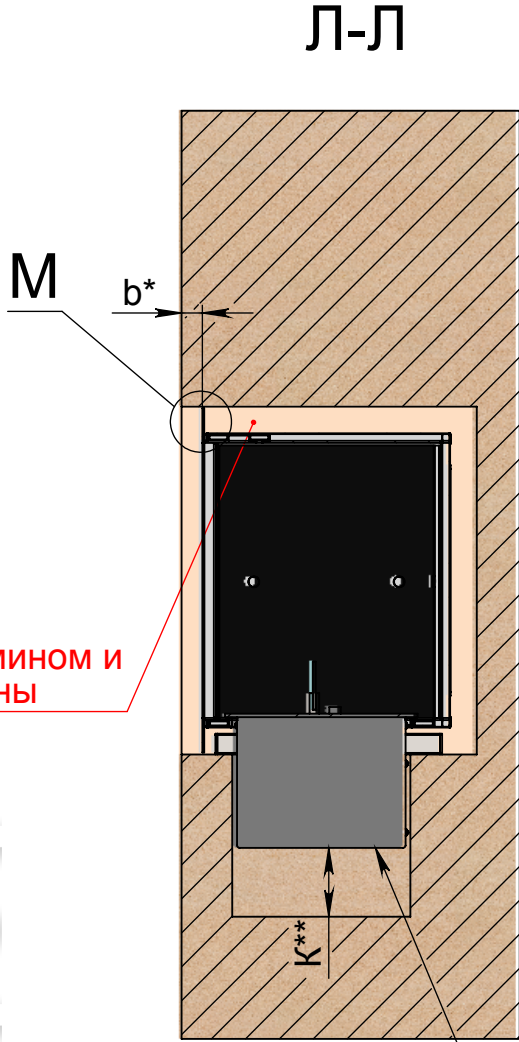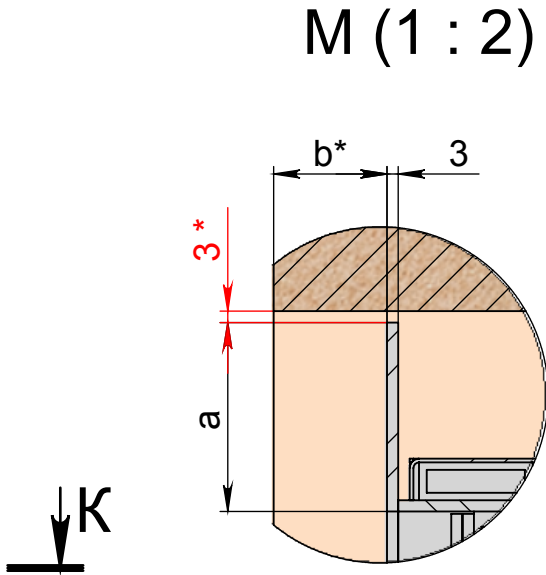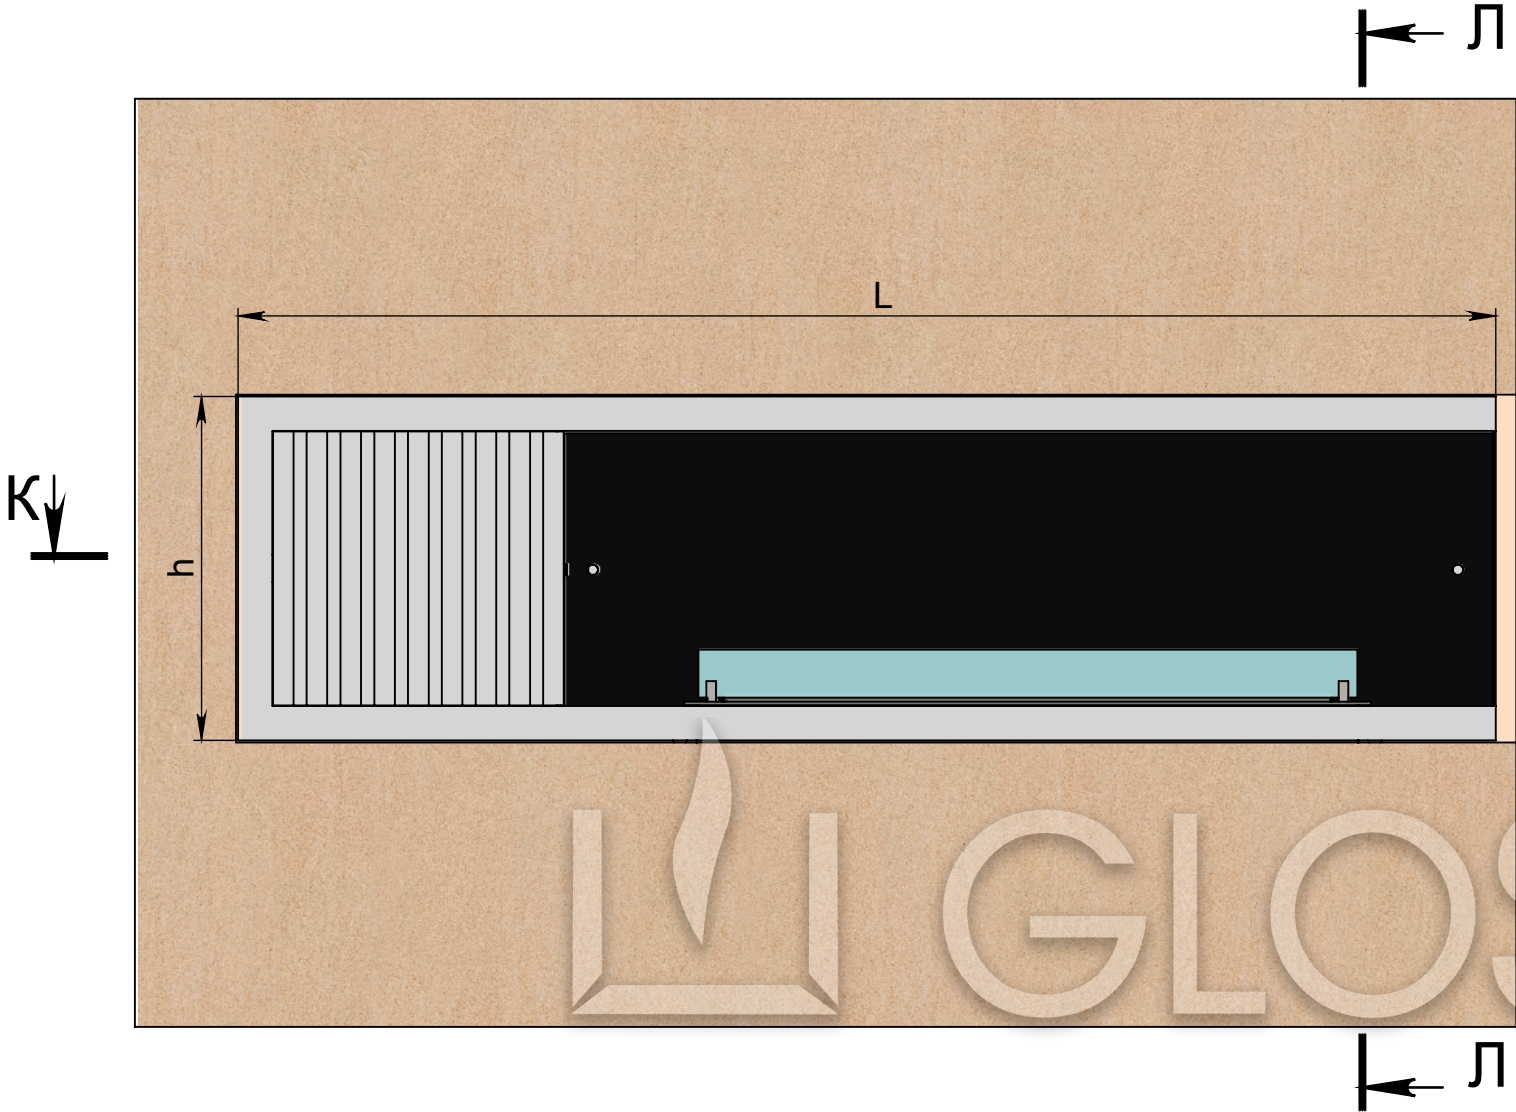

Зазоры между камином и стеной обязательны

*** Механический или автоматический биокамин

K-K

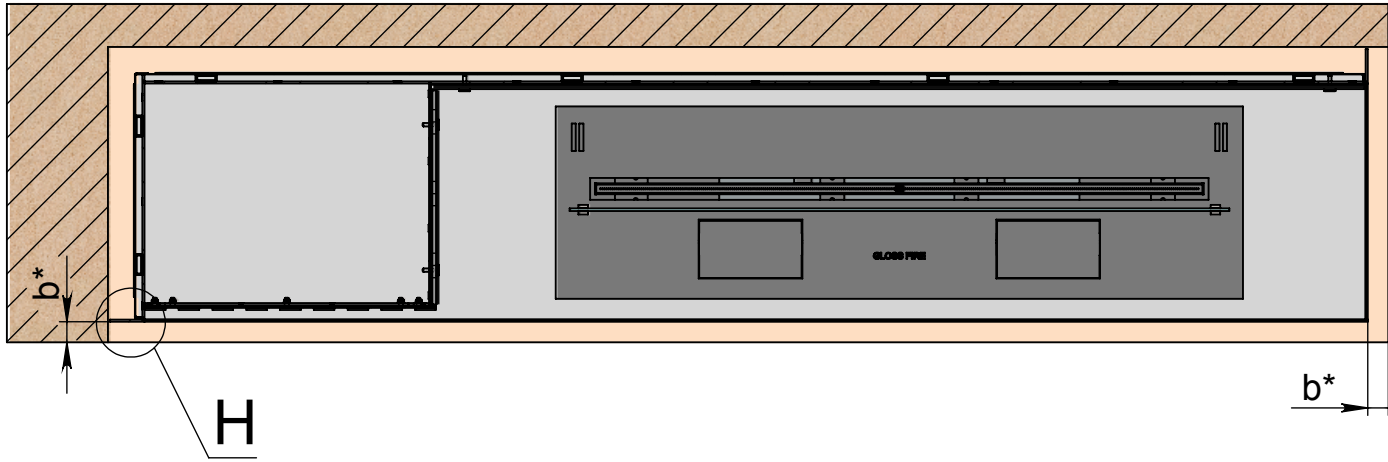



L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
b* - желаемое углубление очага
* зазор между камином и стеной - обязателен.
K** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.017 R (с рамкой) (левый)	Лист
						3

GLOSS FIRE

МОНТАЖ КАМИНА С НАХЛЁСТОМ ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА -
АРТ.017 R (С РАМКОЙ) (ЛЕВЫЙ)

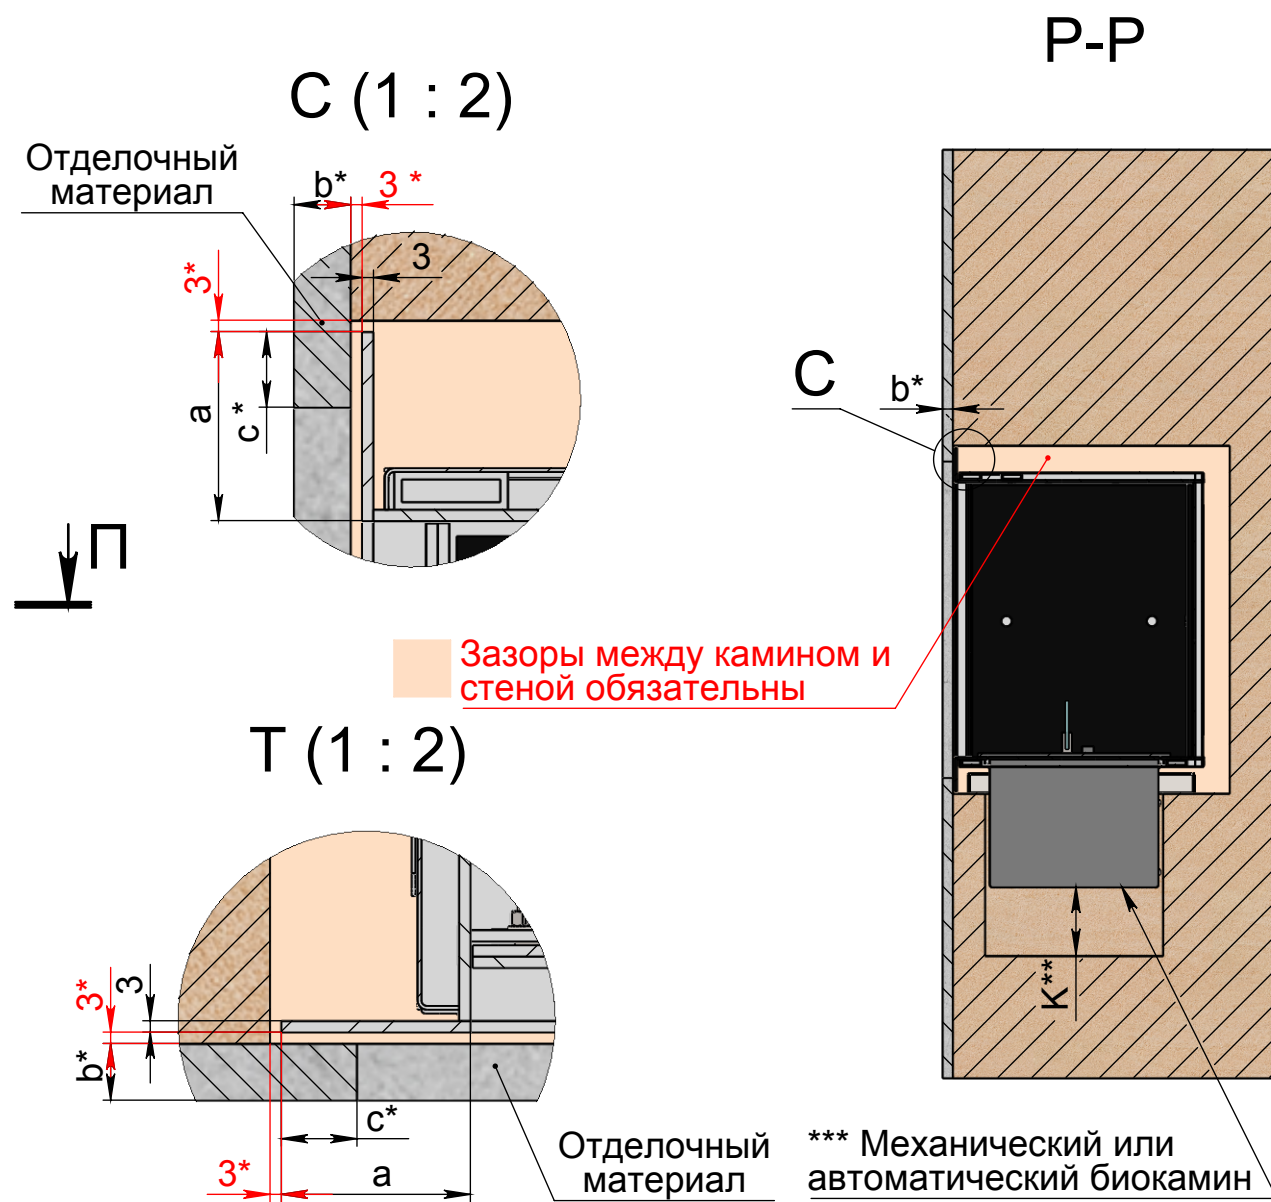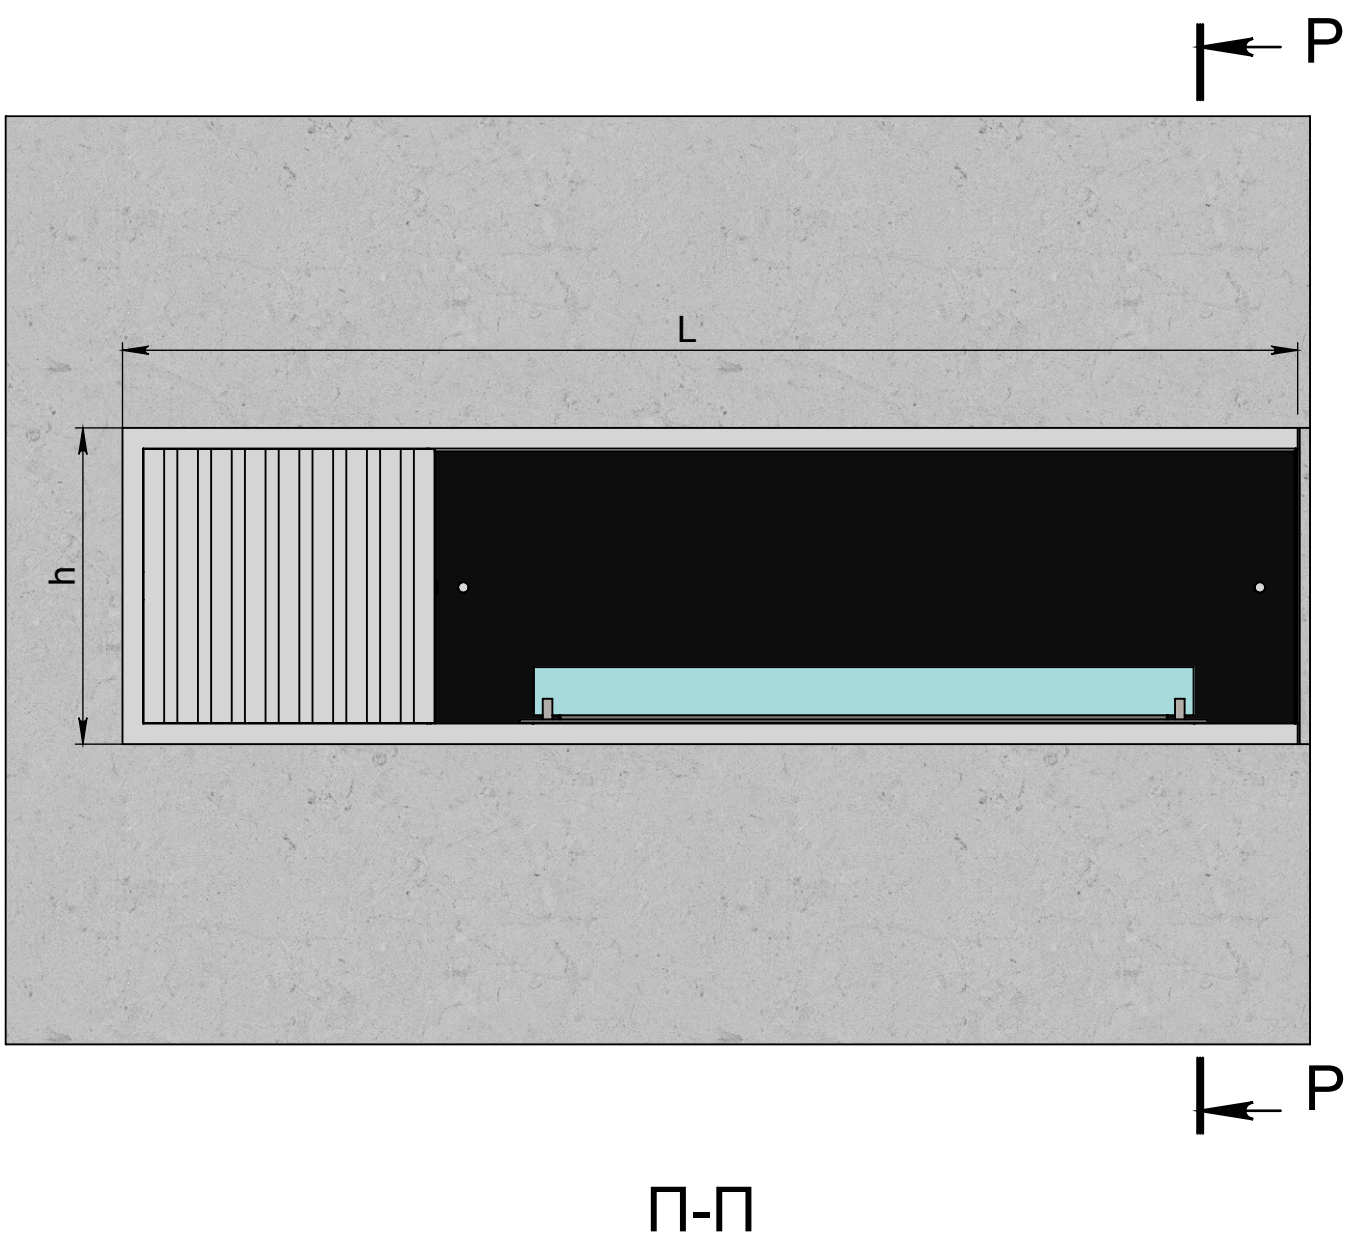

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
b* - желаемая толщина отделочного материала
c* - желаемый нахлест отделочного материала
*** зазор между камином и стеной - обязателен.**
K** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE⊕
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата