




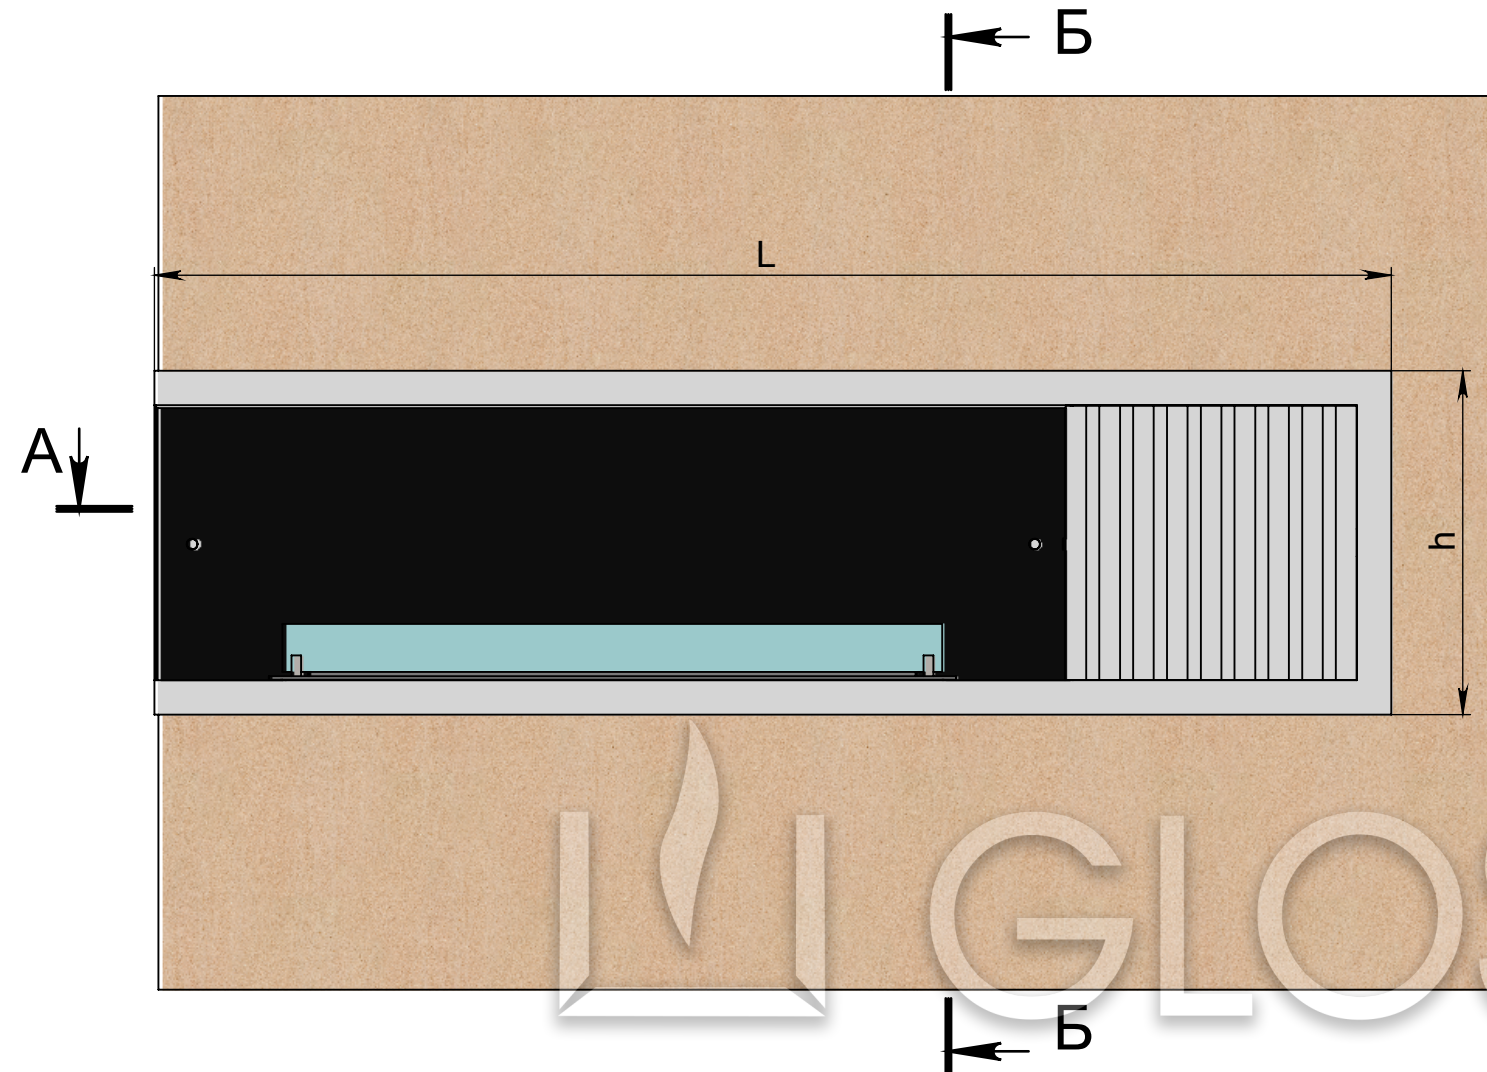


В (1 : 2)

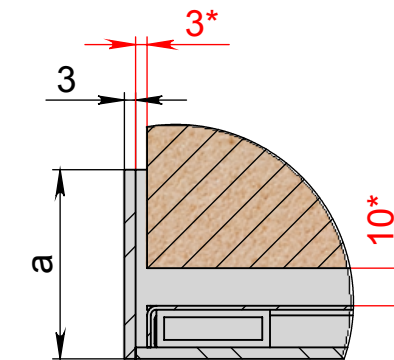

Г (1 : 2)

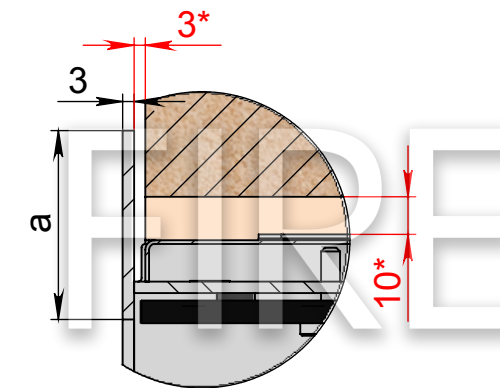


Б-Б

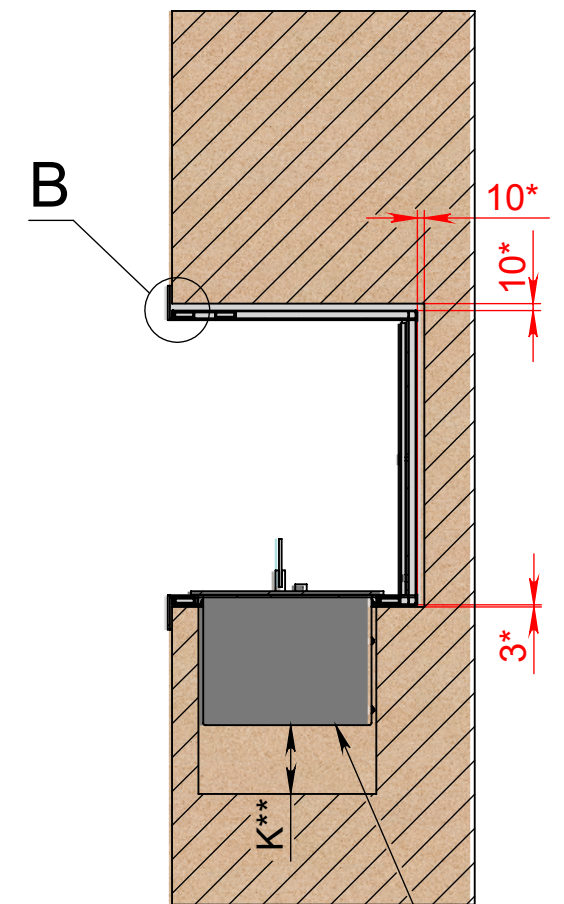

*** Механический или автоматический биокамин

А-А

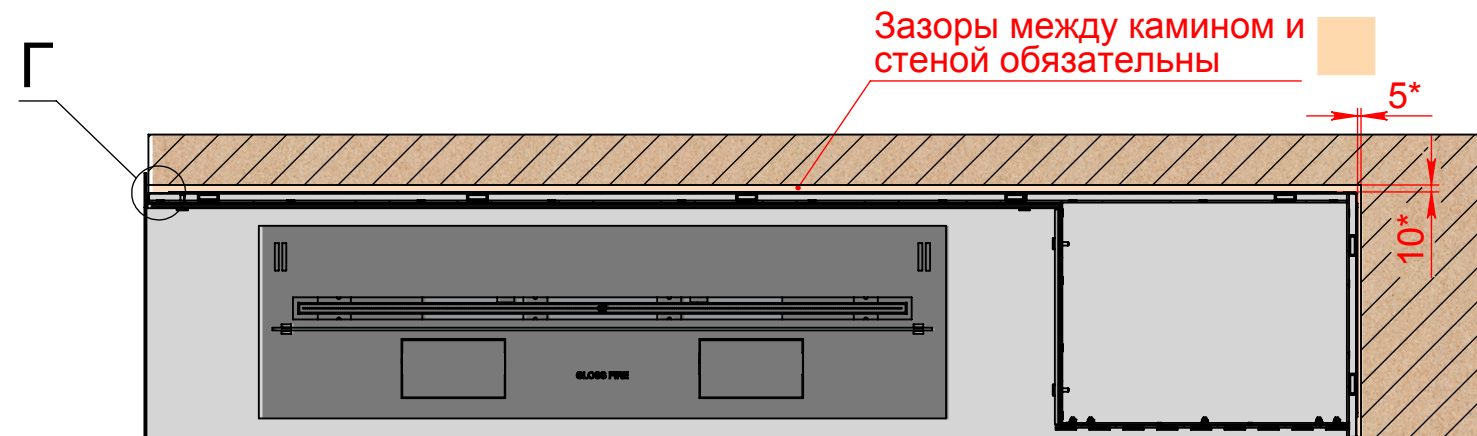

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки

* зазор между камином и стеной - обязателен.

К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.


***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арт.017 R (с рамкой) (правый)


Лист
1

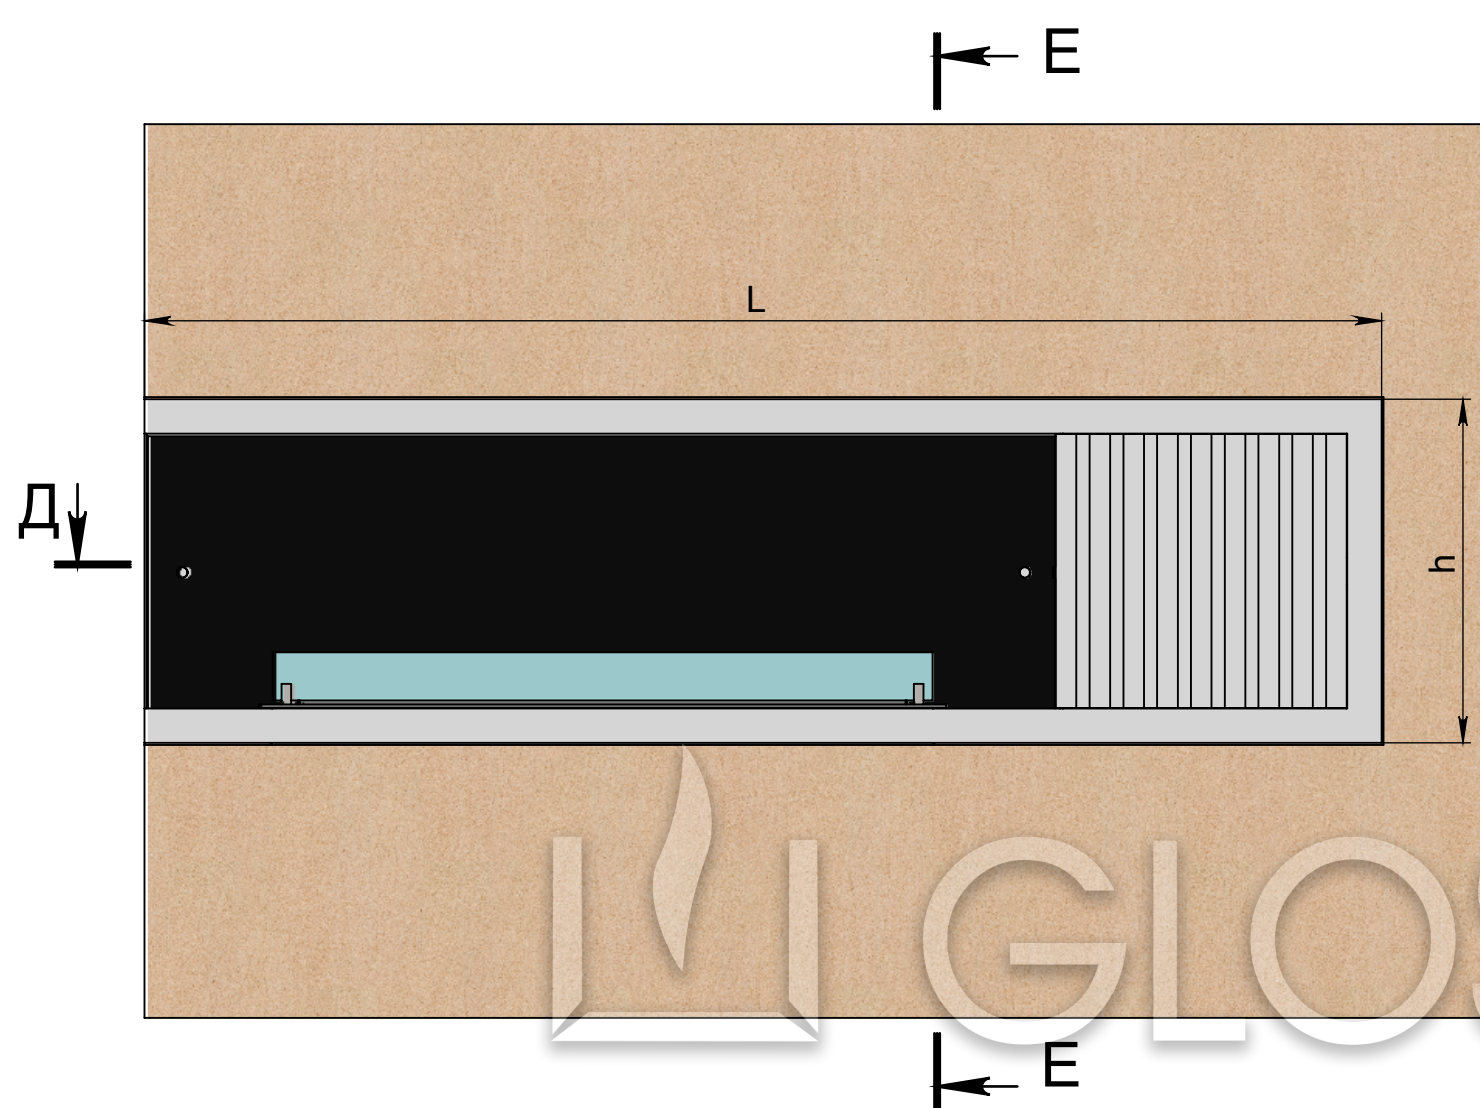


Ж (1 : 2)

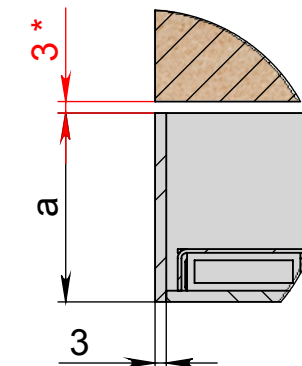

И (1 : 2)

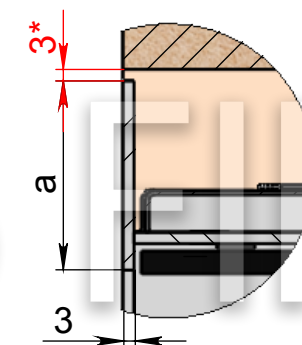


Е-Е

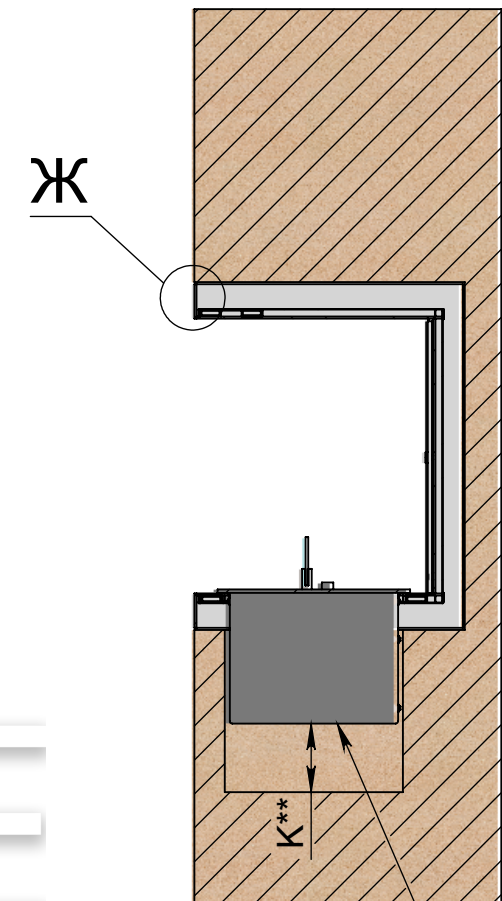

*** Механический или автоматический биокамин

Д-Д

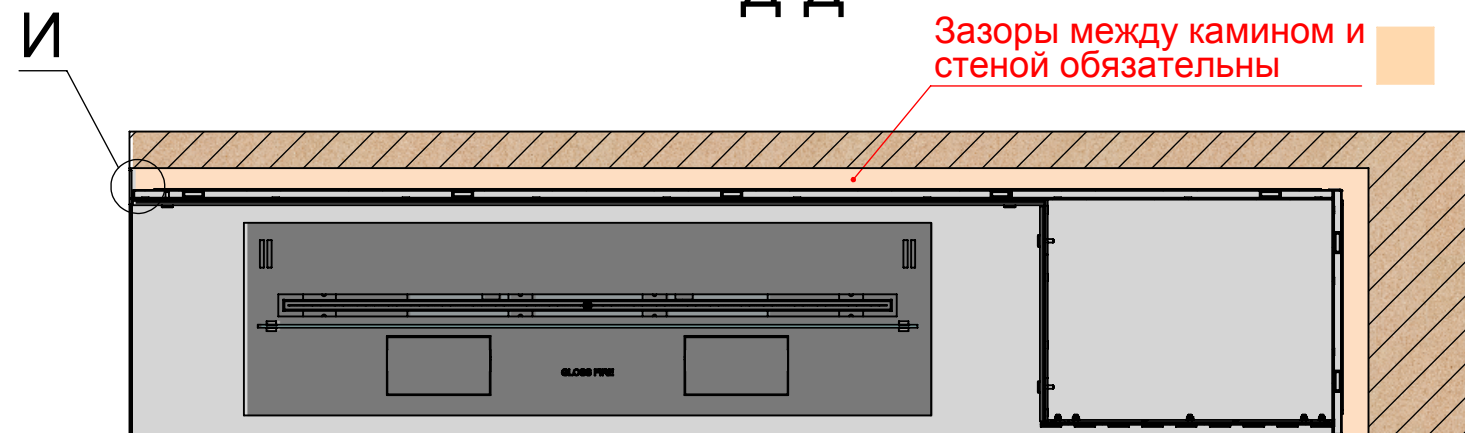

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки

* зазор между камином и стеной - обязателен.

К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.



***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE

Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арт.017 R (с рамкой) (правый)

Лист
2

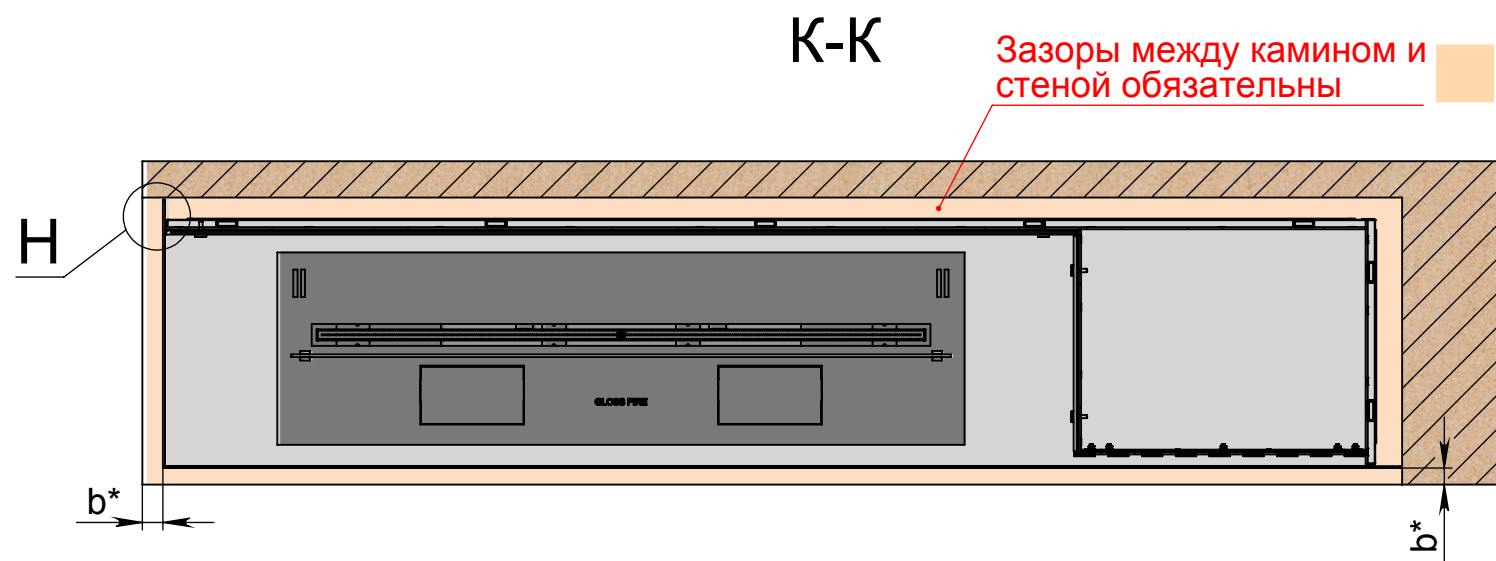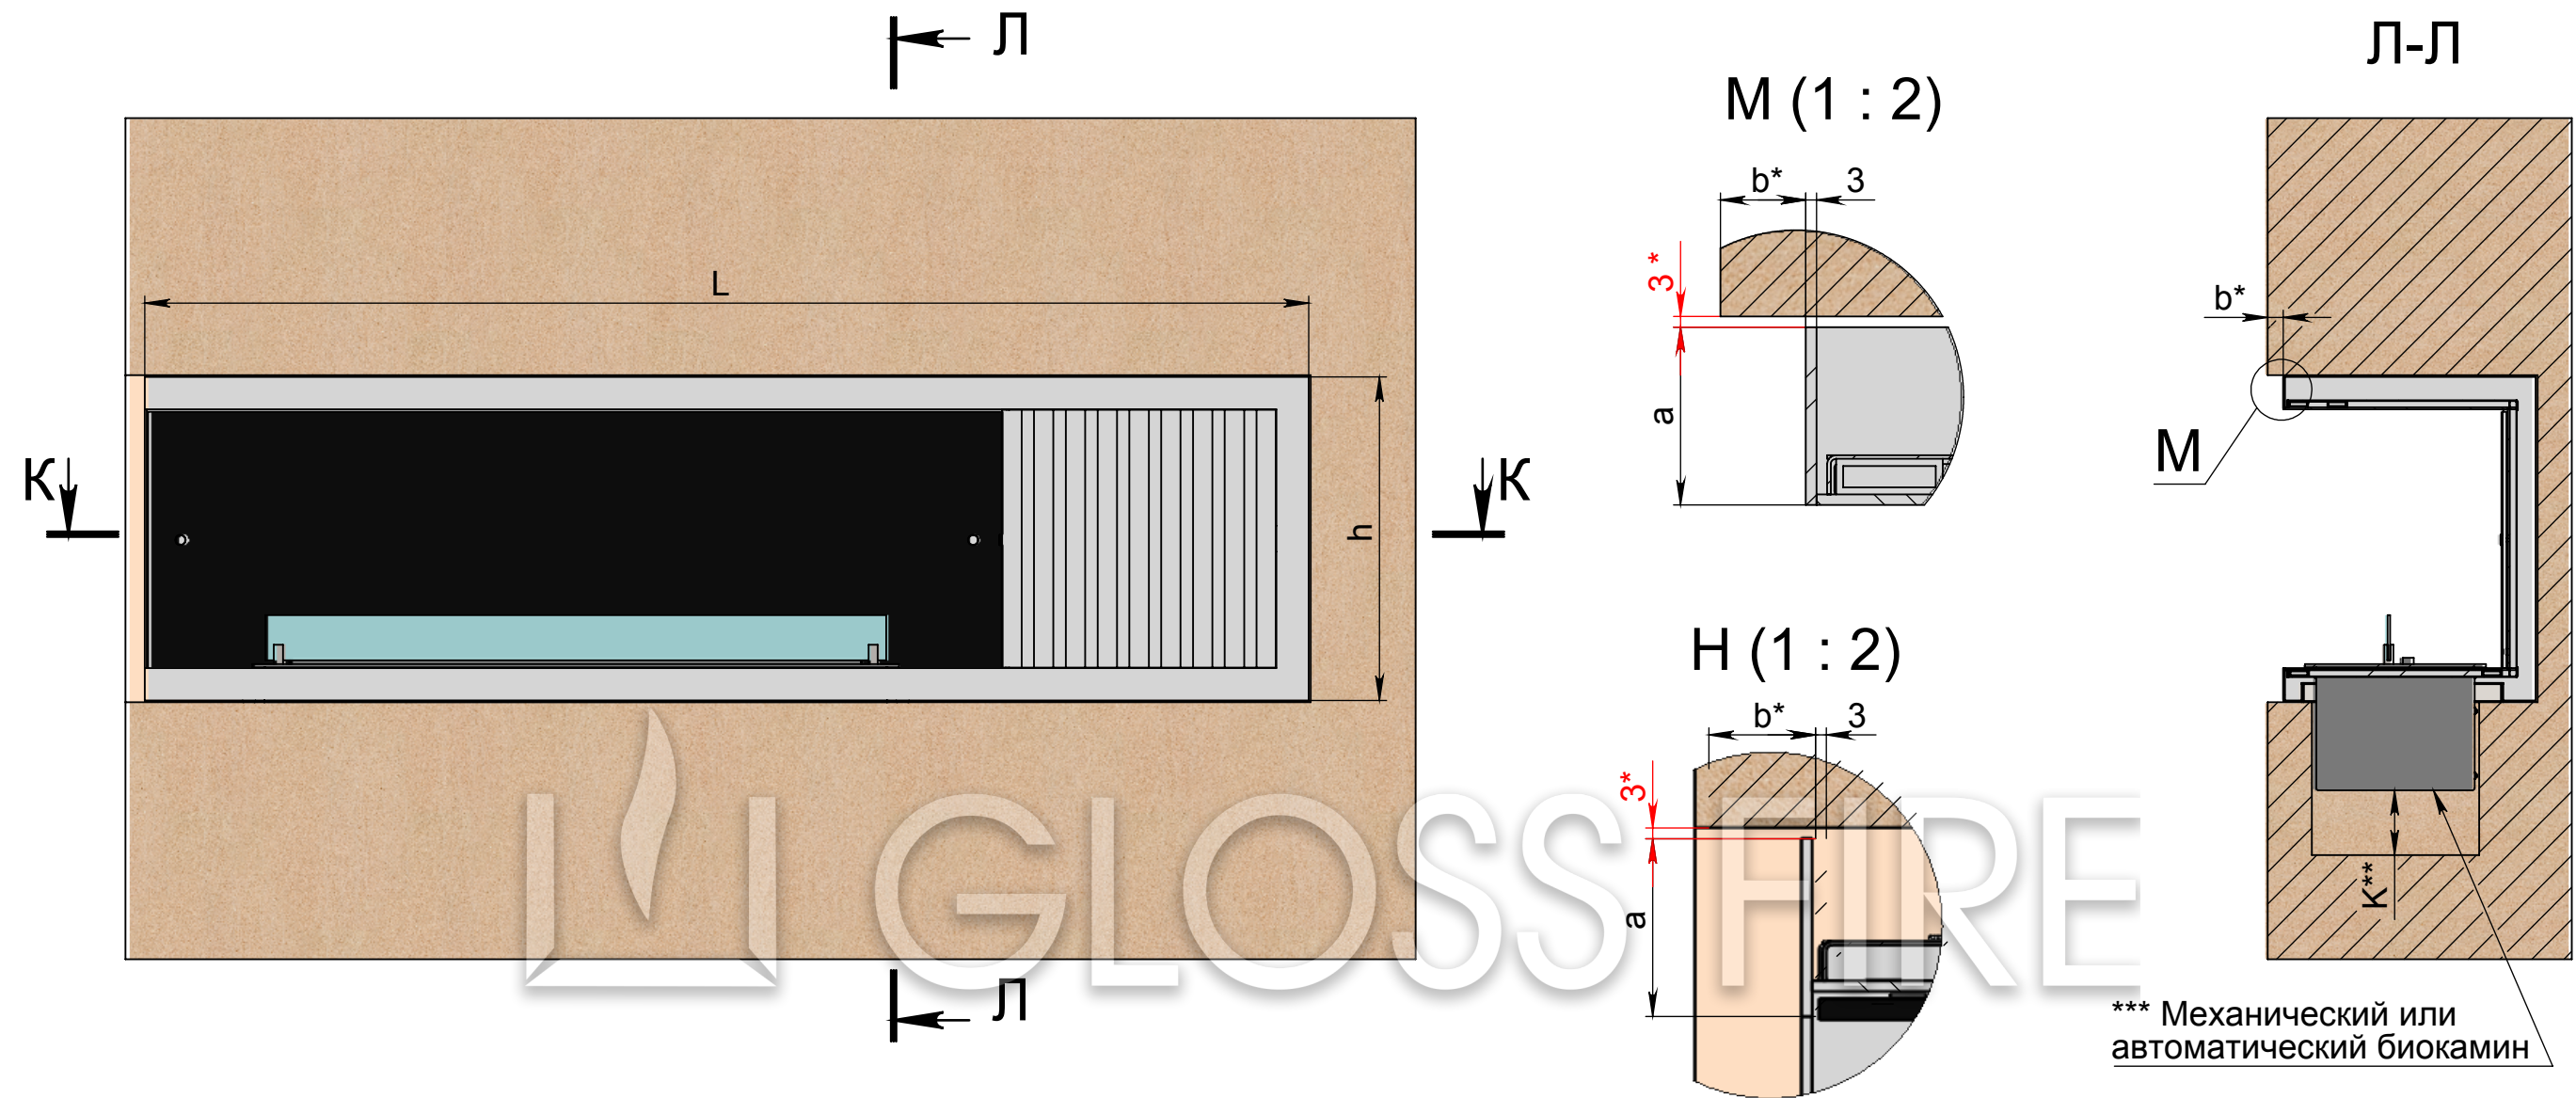

L - длина очага

h - высота очага

a - ширина рамки

b* - желаемое углубление очага

* зазор между камином и стеной - обязателен.

К** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.

***Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕





Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Арт.017 R (с рамкой) (правый)

Лист

3

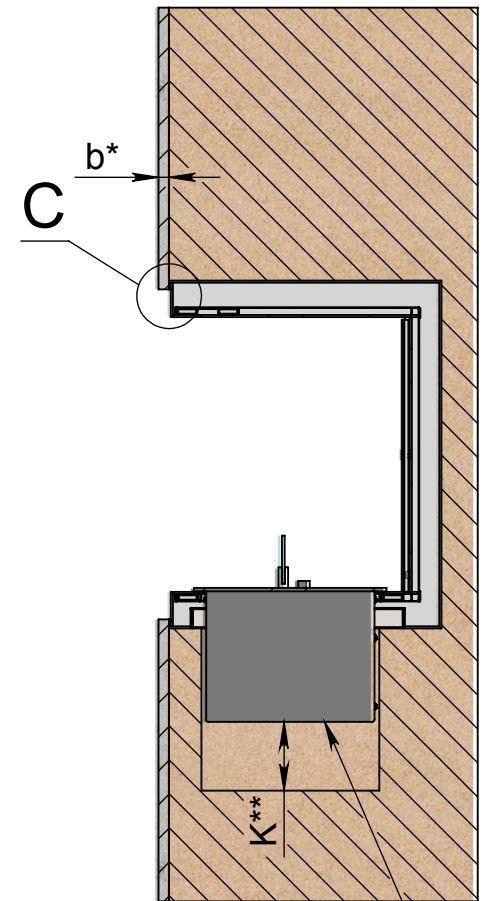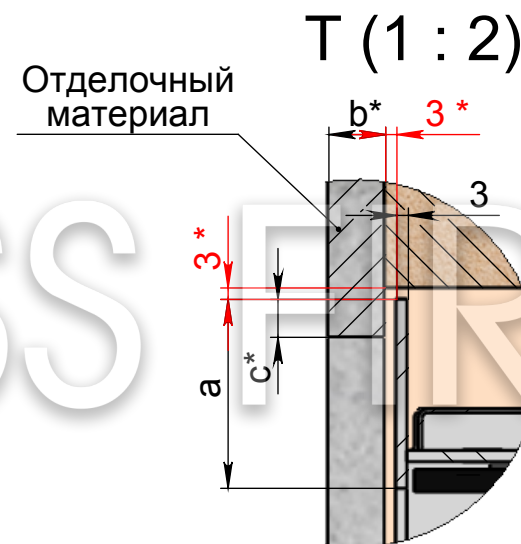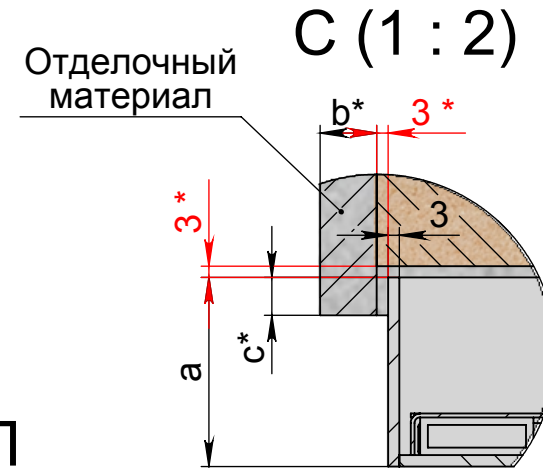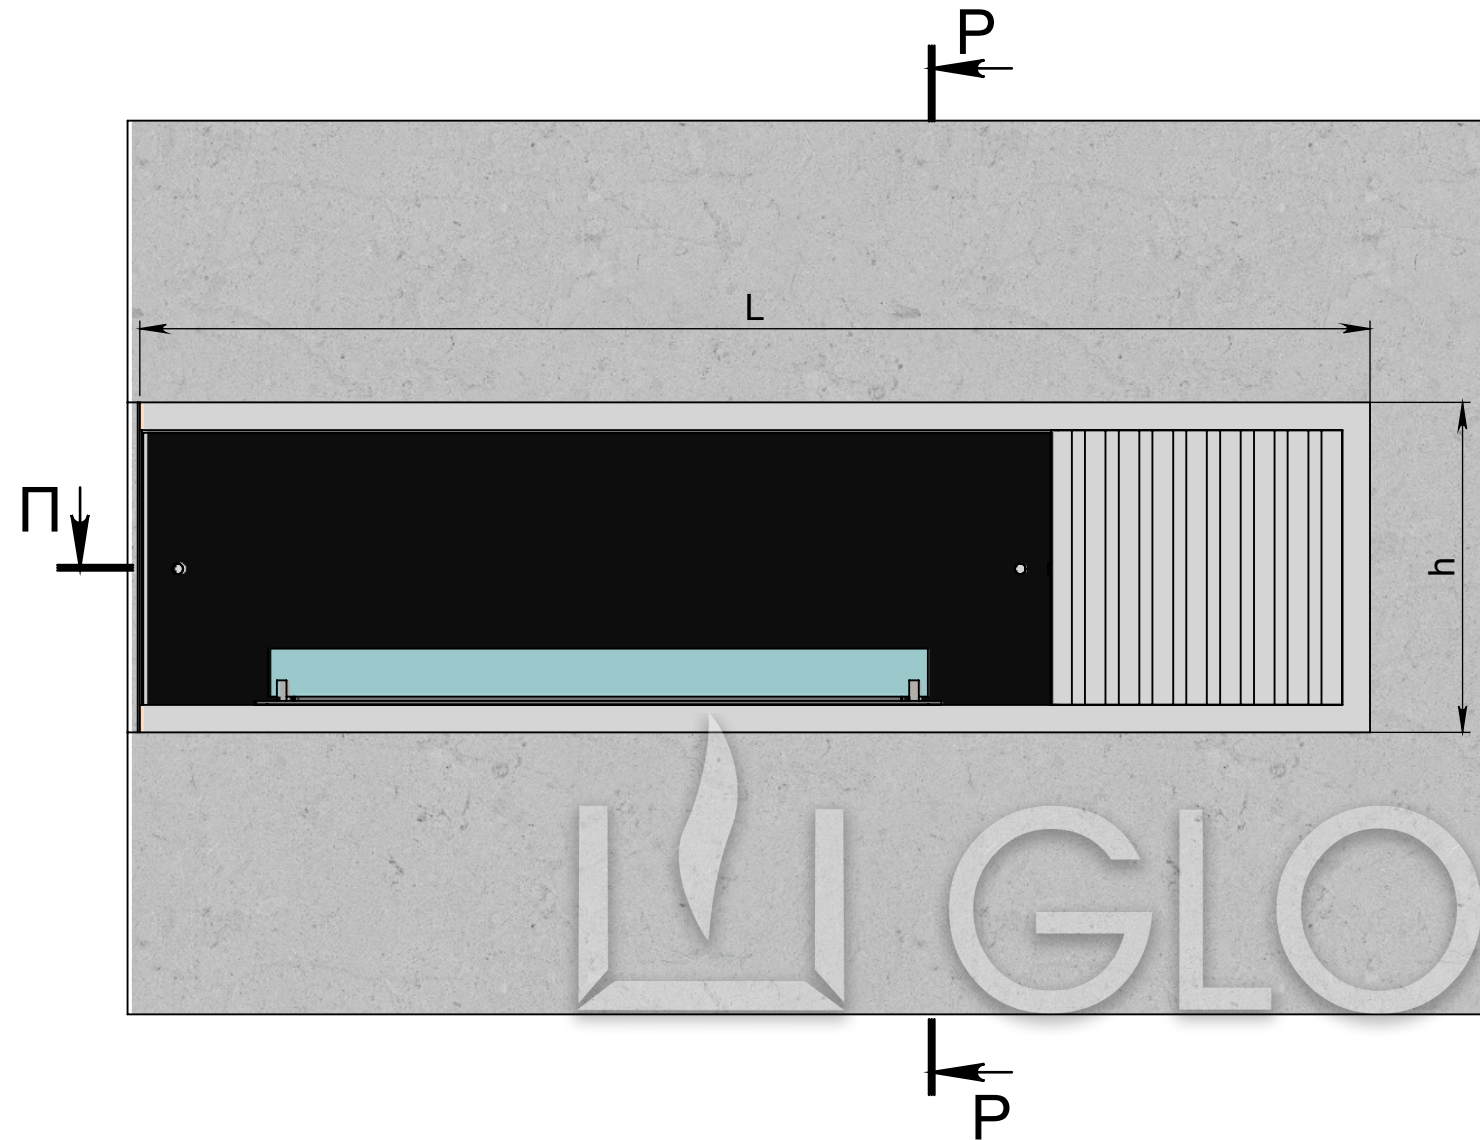

*** Механический или автоматический биокамин

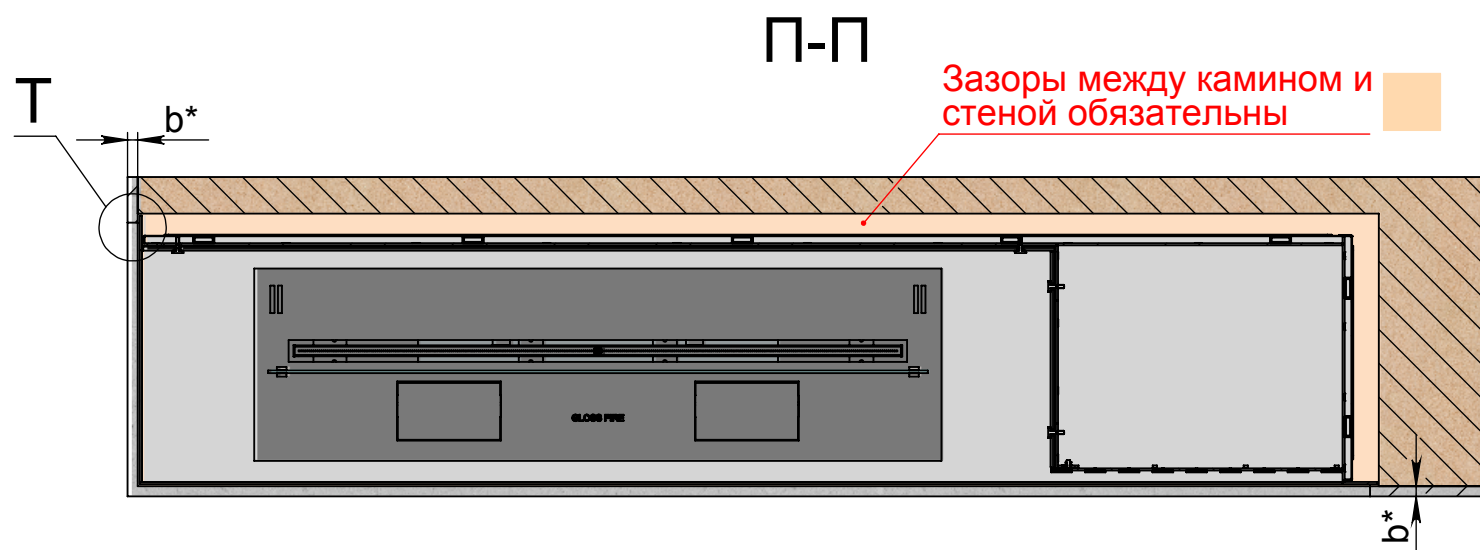

L - длина очага
h - высота очага
a - ширина рамки
b* - желаемая толщина отделочного материала
c* - желаемый нахлест отделочного материала
*** зазор между камином и стеной - обязателен.**
K** - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
*** Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕
Важно! Монтажная схема разработана для конструкций выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.017 R (с рамкой) (правый)	Лист
						4